

Typrum

Allmänt

Region Västerbottens typrum är framtagna i samråd med företrädare för vården samt serviceverksamheterna och beskriver standardiserade rumsfunktioner och minimikrav.

Anvisningarna följer lagstadgade föreskrifter och rekommendationer för offentliga lokaler och består av en beskrivning samt en eller flera medföljande ritningar, vilka ska tolkas som exempel. Anpassningar kan bli aktuella relaterat till angivna förutsättningar.

Typrumsanvisningarna ska följas om inte annat anges. Eventuella avsteg ska kommuniceras med beställaren.

Följande typrum finns upprättade hos Region Västerbotten:

Allmänt	1
Förklaringstexter.....	2
Administrativ arbetsplats	5
Avdelningskök.....	12
Funktionsbeskrivning.....	8
BAMSE – Modulsystem 60/40	11
Desinfektionsrum	12
Diskrum.....	18
Föreläsningssal	21
Grupprum	23
Konferensrum.....	26
Läkemedelsrum	32
Patientgarderob.....	39
Pentry personal	41
RWC	46
RWC med dusch.....	54
Samtalsrum.....	57
Skrivarrum	61
Städrum	65
Tvättplats.....	66
Tyst rum.....	68
Undersökningsrum / Behandlingsrum.....	71
WC	78
Vårdrum, enpatientrum med förrum	79
Vårdrum, enpatientrum.....	87
Vårdrumspaneler	88
Väntrum.....	90
Återvinningsrum – Centralt uppsamlingsrum.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Återvinningsrum – Avdelning för vårdverksamhet.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Förklaringstexter

Förklaringstexter till typumsritningarna.

	Komplettering WC / Tvättplats
1	Toalettarmstöd med uppfällbart stödben
2	Toalettpppershållare inklusive fäste på armstödet
3	Reservpppershållare
4	Sanitetspåsehållare
5	Vägghängt toalettborstställ med droppskål
6	Klädkrok
7	Spegel 300x900 mm, 6 mm floatglas med finslipade kanter
8	Torkrullehållare
9	Väggfäste för flytande tvål
9A	Väggfäste för handdesinfektion i wc för personal
10	Papperskorg inklusive upphängningskrok
11	Bägarautomat för 12 cl-bägare
12	Draghandtag
13	"vakant"
14	Skötbord, helvitt
15	"vakant"
16	2st hyllplan 300x600 mm inklusive väggskena längd 600 mm
17	1st hyllplan 300x600 mm inklusive väggskena längd 400 mm.
18	Hylla för avfall/opsamlingskärl
19	Fast hylla i rostfri plåt 150x350 mm
20	Tvålorg, fästes på duschstång
21	Handdukskrok
22	Klätterhandtag +800 över färdigt golv
23	Borsthållare
24	Toalettpppershållare
25	Handdukskrok 4-krok
26	Plats för engånghandskar
27	Plats för engångsförkläde
28	Plats för kräkpåsar
29	Krok
30	Vattenutkastare
31	Slangupphängning
32	Vid behov provtagningslucka med genomräckningsskåp
33	Golvbrunn

	Fast inredning
40	Diskbänk för orent gods med en centrerad disklåda, bakkantslist och underhylla
41	Rostfri arbetsbänk för rent gods med bakkantslist och underhylla
42	Rostfri arbetsbänk för rent gods med bakkantslist och underskåp
43	Rostfri arbetsbänk för rent gods med bakkantslist, underskåp och underhylla
44	Rostfritt hyllsystem med väggskenor
45	Väggska
46	Väggska, medicin, låsbart
47	Väggska, med torkrullehållare
48	Kroklis
49	Käpphållarlist
50	Högska
51	Patientgarderob, låsbart
52	Utslagsback, används när städfunktion önskas
53	Jalusi
54	Droppskena med infusionsflaskhållare
55	Hyllsystem med flyttbara vägghyllor
56	Syningskärm
57	Klädska, låsbart
58	Vakant
59	Arbetsbänk
60	Arbetsbänk, vägghängd
61	Skrivtavla med uppfällbar hylla
62	Arbetsbänk för antibiotikabehandling med hyllplan för avfall
63	Diskbänksbeslag, rostfritt
64	Bänkska
65	Diskbänkska
66	Lådhurts
67	Brickska
68	Överska till kyl/frys
69	Högska, plats för 2st mikrovågsugnar av inbyggnadstyp med utdragbar skiva under

	Lös inredning
101	Besöksstol
102	Arbetsstol
103	Arbetsbord
104	Hyllsystem med flyttbar hylla
105	Skrivtavla
106	Bord
107	Stol
108	Fåtölj med karm samt brickbord och fotpall vid behov
109	Pall
110	Gardiner
111	Hurts på hjul
112	Av-skåp
113	Talarstol
114	Hörsalsstol med skrivskiva
115	Bord för barn
116	Stol för barn
117	Tidningsställ
118	Skåp/hylla för förvaring
	Utrustning (byggnadsberoende)
131	Kyl, 600x600 mm, fullhöjd
132	Kyl/frys, 600x600 mm, fullhöjd
133	Kyl, special
134	Frys, special
135	Medicinkyl
136	Medicinkyl, under bänk
137	Kyldisk
138	Serveringsdisk
139	Mikrovågsugn
140	Kaffemaskin
141	Diskmaskin
142	Diskmaskin, typ storkök. In-/utmatningsbänk, rostfri
143	Spoldesinfektor
144	Diskdesinfektor, bänkmodell
145	Diskdesinfektor, golvmodell
146	Undersökningslampa
147	Tv, vägghängd
148	Syningskärm
149	Kölappsautomat

	Övrig utrustning
160	Bildskärm
161	Rullvagn
162	Plats för vätskevagn
163	Plats för medicinvagn
164	Reoler
165	Sopsäcksställ
166	Tvättsäcksställ
167	Pall på hjul
170	Brits
171	Patientsäng med sängbord
172	Väggur
173	Kortläsare
174	Tangentbord
175	Papperskorg
176	Skrivtavla
177	Sorteringsvagn, 1470x570x1180 mm
178	Sorteringsvagn, 1000x2000x2500 mm
179	Sorteringskärl 25 liter, vägghängd
180	Sorteringskärl
181	Behållare för matavfall
	El-och gasinstallationer
201	2-vägs jordat, petsäkert vägguttag
202	1-vägs jordat, petsäkert vägguttag
203	2-vägs jordat, petsäkert vägguttag. UPS, blå, ral 5015
204	Läslampa
205	Strömbrytare - undersökningsbelysning i tak
206	2-vägs datauttag RJ45, vinklat CAT 6A UTP
207	Larmknapp med uttag kallelsesignal
208	Utrustningsskena 30 mm
209	Gasuttag för andningsoxygen
210	Gasuttag för andningsluft
211	Rumsenhet kallelsesignal, i vertikal elkanal vid dörr
212	Kallelseapparat
213	1-vägs eluttag (städ), i vertikal elkanal vid dörr
214	2-vägs eluttag på vägg 300 mm öfg
215	Uttag för vägg-tv/skärm (230V, data)
216	1-vägs eluttag för laddning lyftmanöver
217	Strömbrytare enkel

218	Vriddimmer DALI MCU (upptändning på lägstanivå) placerad i vertikal elkanal vid dörr (a), (b)
219	Rörelseströmbrytare för orienteringsbelysning
220	Timer/tryckknapp ventilation, placerad i vertikal elkanal vid dörr
221	Vårdrumspanel med el, data, kallelse och gas
222	Infälld takarmatur – tänds på låg nivå
223	Väggarmatur ovan vårdrumspanel – tänds på låg nivå
224	Orienteringsbelysning – styrs via DUC
225	Infälld nödljusarmatur i vårdrum med hög nivå

226	Infälld takarmatur för undersökningsbelysning, strömbrytare i vårdrumspanel
227	Kallelsesignal med uttag för sladdkontakt
228	Strömställare i RWC/dusch och RWC typ 2 Rörelsevakt i RWC typ 1
229	Omkopplare/arbetsbrytare spoldesinfektor 1700 öfg
230	Uttag el, special (ex. anslutning spoldesinfektor)
231	Kallelsesignal med dragsnöre 2300 öfg
232	Infälld takarmatur i sluss/förrum
233	2-vägs jordat, petsäkert vägguttag UPS blå (ral 5015)

Administrativ arbetsplats

Funktionsbeskrivning

Rumsdimensionering

Typexempel avser minimikrav på administrativ arbetsplats.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Armaturer monteras infälld i tak, central dimringsfunktion eller dimringsbar, nedpendlade armaturer med upp och ner-ljus, utreds.

Elkraft

Dubbeluttag, 3st, installeras i uttagskanal vid arbetsplats.

Data

Dubbeluttag, 1st, installeras i uttagskanal vid arbetsplats.

Fastighet (F)

- Kroklist

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Gardinskena


Verksamhetens inredning (V)

- Arbetsstol
- Arbetsbord
- Gardiner
- Förvaringsskåp golvstående
- Övrig inredning anpassas efter behov

Verksamhetens utrustning (V)

- IP-telefon
- Kortläsare
- Dator
- Bildskärm

Administrativ arbetsplats

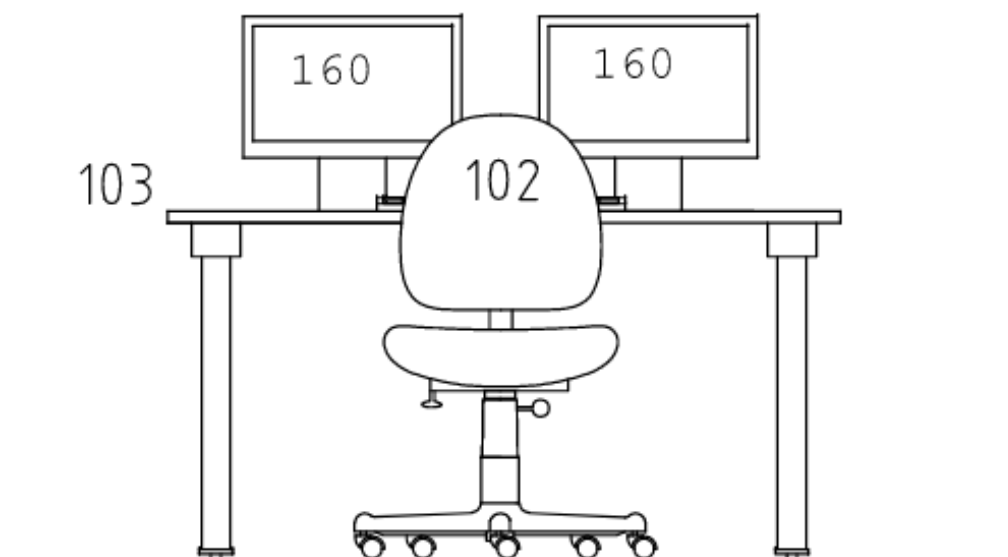

Administrativ arbetsplats i 3D



Avdelningsköket

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Avdelningskök ska planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rummet ska vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör arbetsgången.

Rumsstorlek/antal personer

1 - 2 personer, max 4 personer.

Placering

I direkt anslutning till diskrum och i anslutning till dagrum.

I rummet ska finnas plats för

- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Arbetsbänk. Längd anpassas efter aktuellt behov
- Diskbänk
- Bänkskåp, diskbänkskåp, lådhurts
- Utdragslåda för återvinningskärl
- Väggskåp, vägghyllor
- Högsåp med hyllor
- Mikrovågsugnar
- Kyld serveringsdisk mot brickbana/matrum
- Jalusi/avgränsningsmöjlighet mot brickbana/matrum
- Kyl av typ Steamplicity (Nus)
- Kyl, fullhöjd. Behov utreds
- Frys, fullhöjd. Behov utreds
- Kaffemaskin
- Mindre dataarbetsplats
- Skrivtavla med magnetfunktion
- Högsåp för städmaterial
- Kroklist på vägg, 3 krokar

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av avdelningskök på t.e.x. vårdavdelningar.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd vid arbetsbänk.

Dörr

Observera: Matvagnens bredd är ca 700 mm.

Speciella krav Distans mellan väggsåp och bjälklag byggs igen med skivmaterial. Mikrovågsugnar placeras på hylla med distans 150 mm ovan fast bänk, så att bricka kan placeras under på bänk.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ enligt typrumsritning. Vattenanslutning till kaffemaskin. Golvbrunn.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Behov av förstärkt ventilation vid kyldiskar, mikrovågsugnar och annan värmealstrande apparatur etc. utreds.

Elinstallationer

Belysning

Belysning under överskåp. Infälld, ljusreglerad belysning ovan serveringsdisk.

Elkraft

Anpassning till kaffemaskin ska beaktas, både effekt och höjd. Om kaffemaskin ersätts med bryggare ska uttag kopplas via elektronisk timer. Uttag ovan bänk via elektronisk timer. Uttag avsäkrat 16A ovan bänk för vattenkokare via elektronisk timer. Höjd på uttag till arbetsplats anpassas till vald datorlösning.

Kallelsesignal

Om patientkallelsesignal finns inom enheten ska rumsenhet med närvaro och display installeras vid dörr.

Fastighet (F)

- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Arbetsbänk. Längd anpassas efter aktuellt behov
- Diskbänk, rostfri
- Bänkskåp, diskbänkskåp, lådhurts
- Plats för återvinningskärl
- Väggska
- Vägghyllor med flyttbara hyllplan
- Högska
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Jalousi, eldriven mot matrum
- Kyl, fullhöjd, B-600 mm, D-600 mm, med överska
- Frys, fullhöjd B-600 mm, D-600 mm, med överska
- Kyl, stor, av typ Steamplicity (Nus) Twin K 660 LSG 5N, observera mått och dörrslagning
- Brickbana och eventuell hylla för brickor (från matsal/dagrum)

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Mikrovågsugnar. För Nus av typ Steamplicity Panasonic 1037 inkl. väggkonsoler
- Kyld serveringsdisk
- Kaffemaskin
- Skrivtavla med magnetfunktion




Verksamhetens inredning (V)

- Arbetsstol

Verksamhetens utrustning (V)

- Dator

Avdelningskök

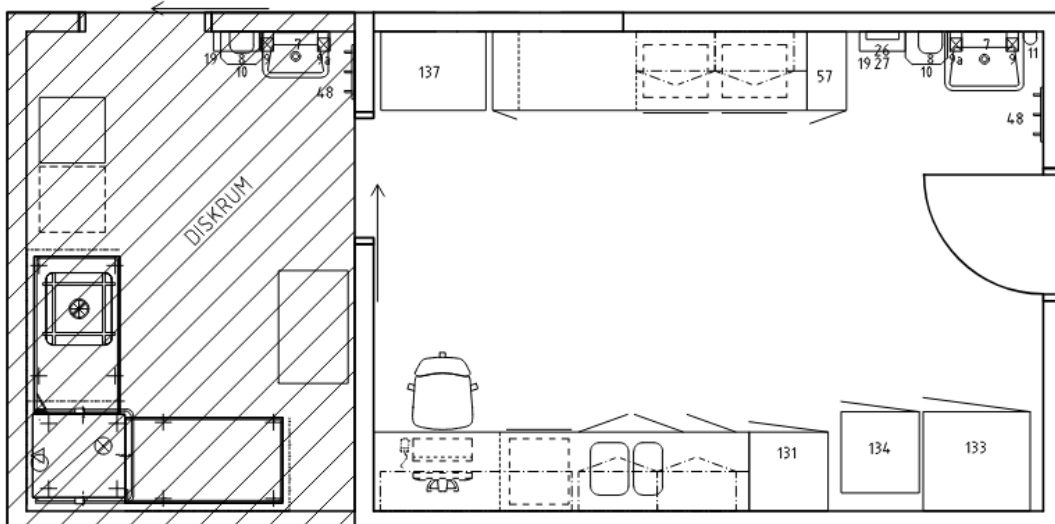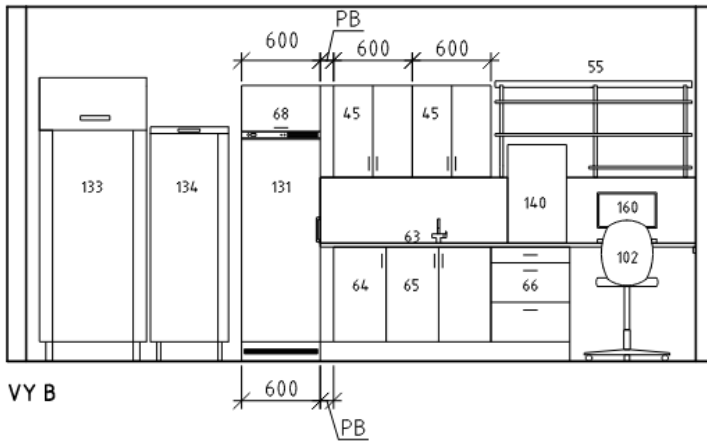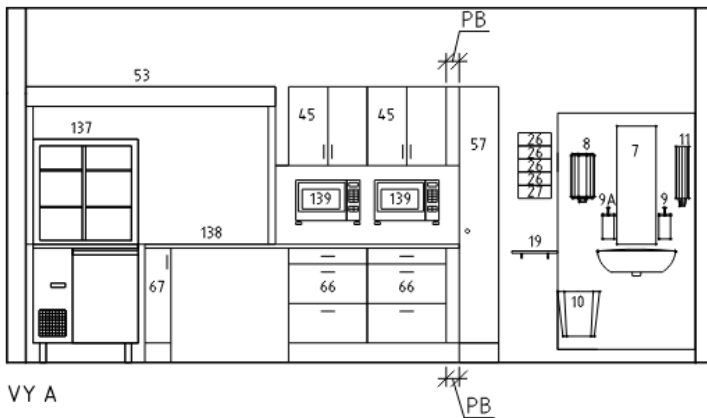

PLAN

BAMSE – Modulsystem 60/40

Generellt

Modulsystem 60/40 är baserat på modulmått 600x400 mm enligt ISO3394:2012 (internationell standard). Modulmått anger enligt denna princip, förpackningens mått vilket betyder att insatsen i form av tex korgar, backar eller liknande har mått bredd 600mm och djup 400 mm alternativt bredd 400 mm och djup 600 mm. Förvaringsenhetens **invändiga mått** ska i plan vara anpassat till ovanstående modulmått. Olika höjder förekommer. Förvaringsenheter som kan förekomma är tex högskåp, reol, bänkskåp, lådskåp och väggskåp med flera.

Stomme

Sidor, topp och botten av 19 mm spånskiva belagd med melamin (110g/m²) på båda sidor. Rygg 6 mm. Alla kanter ska förses med 1 mm ABS-kantlist.

Gångjärn

Gångjärn i aluminium, självsmörjande. Öppningsvinkel 220°.

Sockel

Sockel av 18 mm vattenbeständig plywood belagd med laminat på båda sidor. Höjd 100 mm.

Luckor och lådfronter

Luckor och lådfronter av 16 mm spånskiva belagda med 0,7 mm högtryckslaminat på båda sidor. Kanter med rundade hörn och profil av aluminium.

Handtag

Handtag av aluminium, 110 mm, rundad form.

Lådor

Lådor ska vara mjukstängande, normal alternativt med teleskopskena.

Normal låda – utdrag ¾.

Teleskopskena – utdrag 100% samt anpassad för standardbackar/korgar med modulmått 400x600 mm. Skena av rostfritt stål. Backar/korgar ska vara flyttbara och kunna placeras direkt i skenan utan användning av verktyg. Ska tåla last om 50 kg per insats.

Bänkskivor

Mått på bänkskivor ska anpassas till mått på bänkskåp och lådskåp.

Övrigt

Backar/korgar ska enkelt kunna delas in i mindre fack och anpassas efter behov utan användning av verktyg.

Desinfektionsrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Desinfektionsrummet ska planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rummet ska vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör arbetsgången. Inredning och utrustning ska planeras så att arbetet kan utföras på åtskilda ytor för rent och orent gods. Fri golvyta som fast och lös utrustning inte upptar, bör vara minst 2,0 m. bred. Om inte källsortering sker i Återvinningsrum kan källsortering endast ske i desinfektionsrum Typ 1. Rummets storlek anpassas då till denna funktion

Placering

Central placering i förhållande till vårdrum eller behandlingsrum/undersökningsrum. Inget krav på dagsljus.

Vårdavdelningens storlek och placering kan medföra behov av flera desinfektionsrum.

I rummet ska finnas plats för

- Utrymme för separata avställningsytor för rent och smutsigt gods
- Utrymme för förvaring av rent gods
- Utrymme för förvaring av rengöringsmedel och liknande
- Utrymme för sopsäck och tvättsäck
- Utrymme för förvaring av skyddsutrustning
- Utrymme för kylskåp, utreds
- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Utrymme för förvaring av städutrustning för desinfektionsrummet och ev. akutstädning i Typ 1
- Kroklist, 3 krokar

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av desinfektionsrum på t.ex. vårdavdelningar, hälsocentraler och andra typer av mottagningar.

- TYP 1: Mindre desinfektionsrum, med spoldesinfektor.
- TYP 2: Större desinfektionsrum, med spoldesinfektor och bänkstående diskdesinfektor.
- TYP 3: Större desinfektionsrum, med spoldesinfektor och golvstående diskdesinfektor.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Vattentät homogen plastmatta med uppvikt sockel. Golvbeläggning - halkrisk och städbarhet ska beaktas.

Vägg

Väggmatta.

Speciella krav

Ytskikt skall tåla desinfektions- och rengöringsmedel samt fuktbelastning från utrustning i drift som ånga etc.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Golvbrunn ska finnas och eventuellt behov att förse den med flottör för lukstopp utreds. Avloppsrör ska klara 95°C och pH 12.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Manuell forcering utreds.

Speciella krav

Spol- och diskdesinfektor ska ha ett avstånd på 200 mm. mot fast vägg eller fasta skåp med sidostycke, samt 50 mm vid anslutning mot öppna bänkar och hyllsystem. Golvbrunn placeras i förhållande till spol- och diskdesinfektor. Avstängningsventiler för media till spoldesinfektor placeras synligt i desinfektionsrummet, ej ovan undertak. Minsta dimension för avlopp avsett för spoldesinfektor är 110 mm.

Elinstallationer

Belysning

Armatyr monteras infälld i tak.

Elkraft

Jordfelsbrytare för uttag monteras vid dörr. Uttag ska vara kapslade. Infälld låsbar strömbrytare för spol- och diskdesinfektor monteras vid dörr 1700 mm. ö.f.g (över färdigt golv).

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro/kallelse och display installeras vid dörr.

Speciella krav

Vid planering av brandlarmanläggning ska särskilt beaktas ånga från spol- och diskdesinfektor. Detektor placeras så långt som möjligt från enheter och måste vara särskilt anpassad för att klara miljön.

Fastighet (F)

- Vägghängd diskbank med bakkant, 1st ho, centrerad, storlek B=400 mm, D=500 mm, underhylla alternativt skåp, eventuellt låsbart
- Vägghängda rostfria bänkytor med bakkant, underhylla alternativt skåp, eventuellt låsbart
- Rostfria vägghyllor alternativt väggsåp, eventuellt låsbart
- Käpphållare på vägg, 2st
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning

Rostfria bänkar monteras med distans 40 mm från vägg alternativt montage dikt mot vägg med silikonfog. Låsbart underskåp bör placeras intill spoldesinfektor för förvaring av desinfektionsmedel.

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Spoldesinfektor, i första hand väljs vägghängd modell
- Diskdesinfektor, golvstående modell alternativt bänkstående modell

Verksamhetens utrustning (V)

- Sopsäckställ
- Tvättsäcksställ

Technical drawing of a kitchen layout showing dimensions and component labels. The overall dimensions are 900 (width) and 850 (height). The layout includes:


- A cabinet unit on the left with a height of 350 and a width of 42.
- A central unit with a height of 143.
- A sink unit on the right with a height of 40.
- A trash bin (10) and a trash can (9a) are located near the sink.
- Shelving units (44) are positioned above the cabinet and sink areas.
- A vertical stack of items (9) is shown on the far right.

Technical drawing of a kitchen layout. The layout includes a sink, a stove, and a refrigerator. Dimensions are provided for various components and clearances:


- Overall width: 450
- Distance from left wall to first cabinet: 100
- Distance between first and second cabinets: 200
- Distance between second and third cabinets: 50
- Distance between third cabinet and sink: 500
- Sink width: 450
- Refrigerator height: 26 (top section), 27 (bottom section)

14 (98)


Desinfektionsrum typ 2

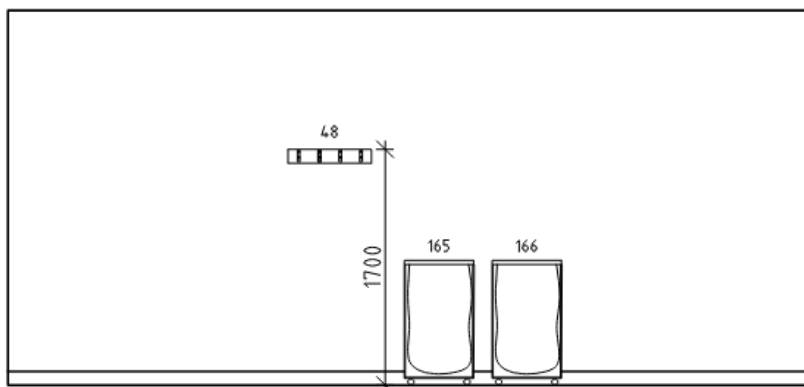

VY C

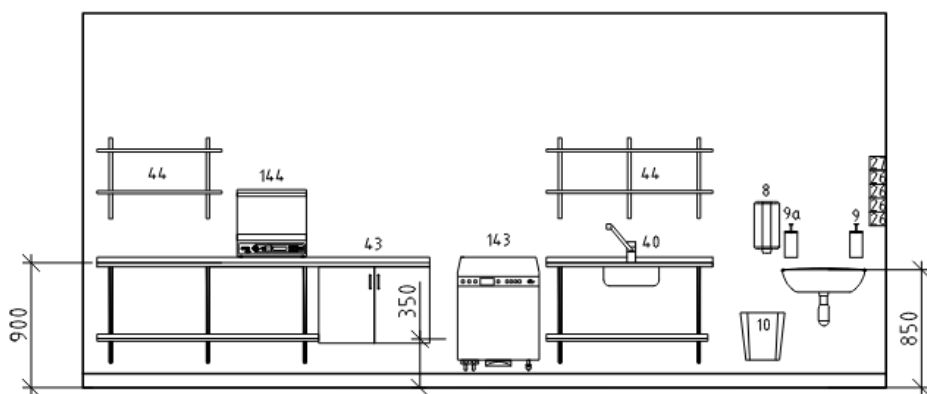

VY A

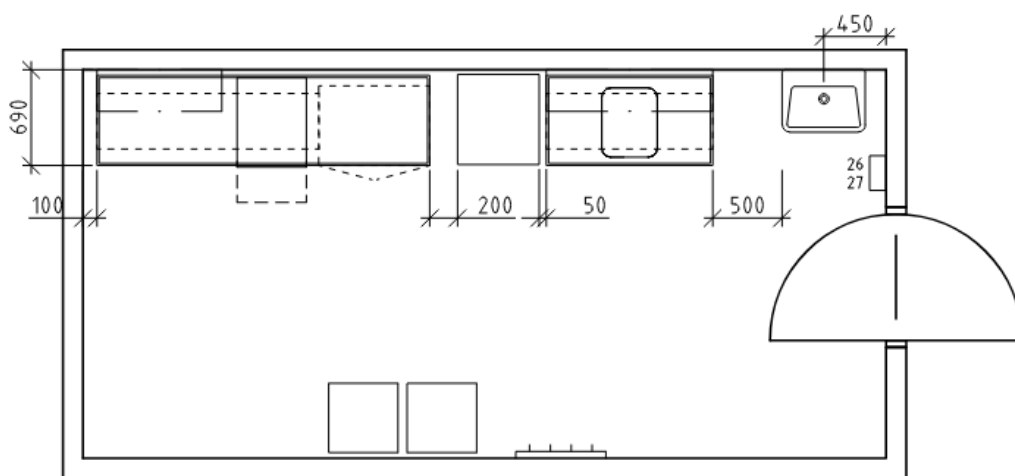


PLAN


Desinfektionsrum typ 2 i 3D




Desinfektionsrum typ 3

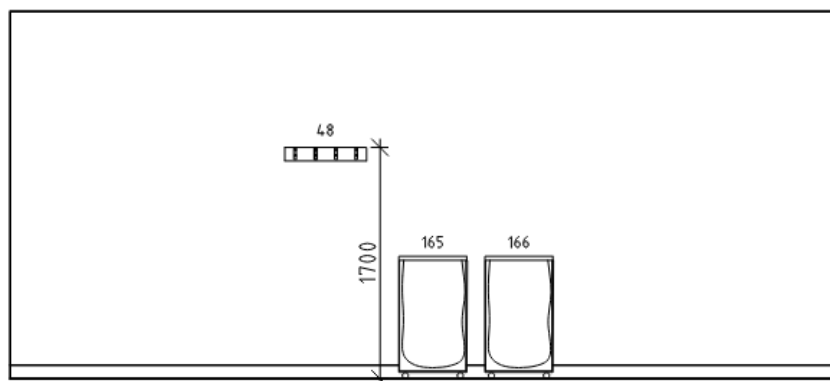

VY C

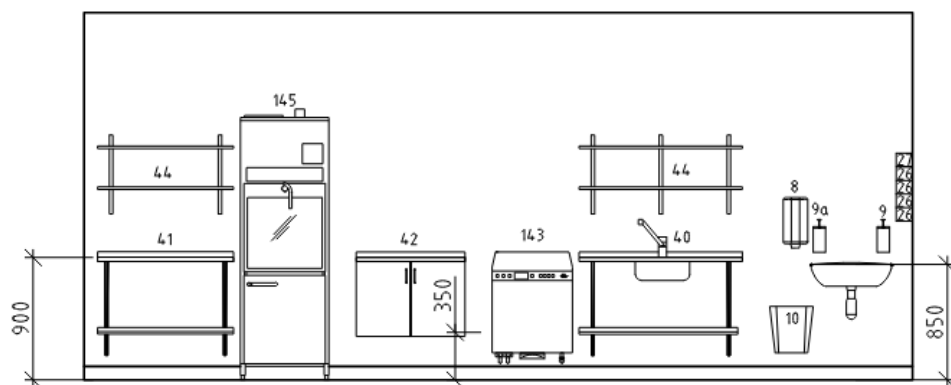

VY A

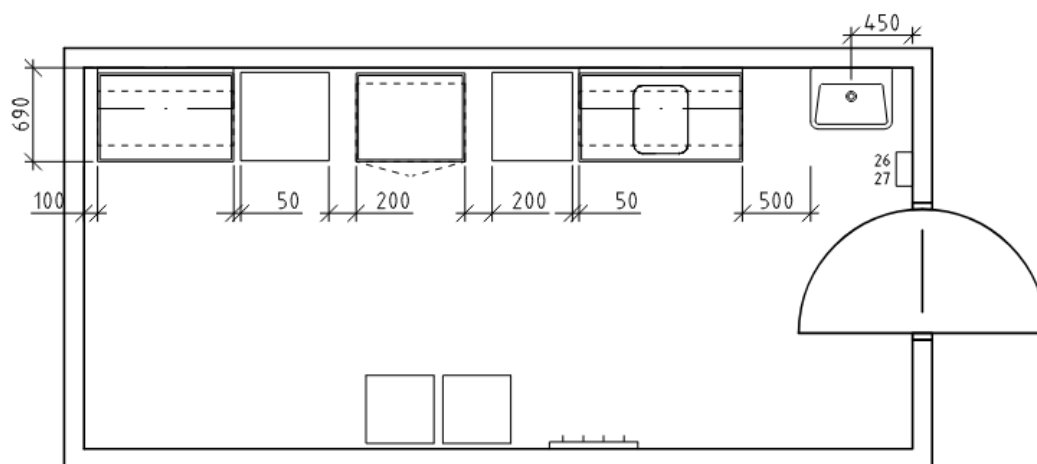

PLAN

Diskrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Diskrum ska planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rummet ska vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör arbetsgången.

Rumsstorlek/antal personer

1 - 2 personer.

Placering

I direkt anslutning till avdelningskök och i anslutning till dagrum.

I rummet ska finnas plats för

- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Diskmaskin med slutspolning 80 - 85 grader. In- och utmatningsbänk, längd anpassas till verksamhetens storlek
- Utrymme för sopsäck
- Utrymme för återvinningskärl för matavfall
- Utrymme för rullvagn
- Kroklist på vägg, 3 krokar

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Vattentät homogen plastmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Väggplastmatta ljus, enfärgad.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Förspolningsdusch med termostat vid inmatningsbänk. Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning. Vattenanslutning till diskmaskin. Golvbrunn. Avlopp från diskmaskin dras till fast anslutning.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Kåpa installeras ovan diskmaskin och utmatningsbänk.

Elinstallationer

Belysning

Armatur monteras infälld i tak. Kapslad armatur installeras i ventilationskåpa.

Elkraft

Infälld låsbar strömbrytare för diskmaskin monteras vid dörr 1700 mm öfg (överfärdigt golv). Jordfelsbrytare för uttag monteras vid dörr. Uttag ska vara kapslade

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro/kallelse och display installeras vid dörr.

Speciella krav

Brandlarmsdetektor placeras så långt som möjligt från diskmaskin och måste vara särskilt anpassad för att klara miljön.

Fastighet (F)

- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- I förekommande fall rostfria hyllplan på väggkonsol


Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Diskmaskin av typ storkök
- In- och utmatningsbänk med underhylla (trådnät) för diskbackar, rostfri
- Doseringsutrustning


Verksamhetens utrustning (V)

- Diskbackar
- Sopsäckställ
- Rullvagn
- Återvinningskärl

Diskrum

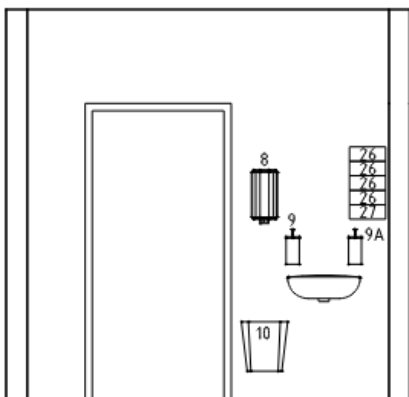

VY A

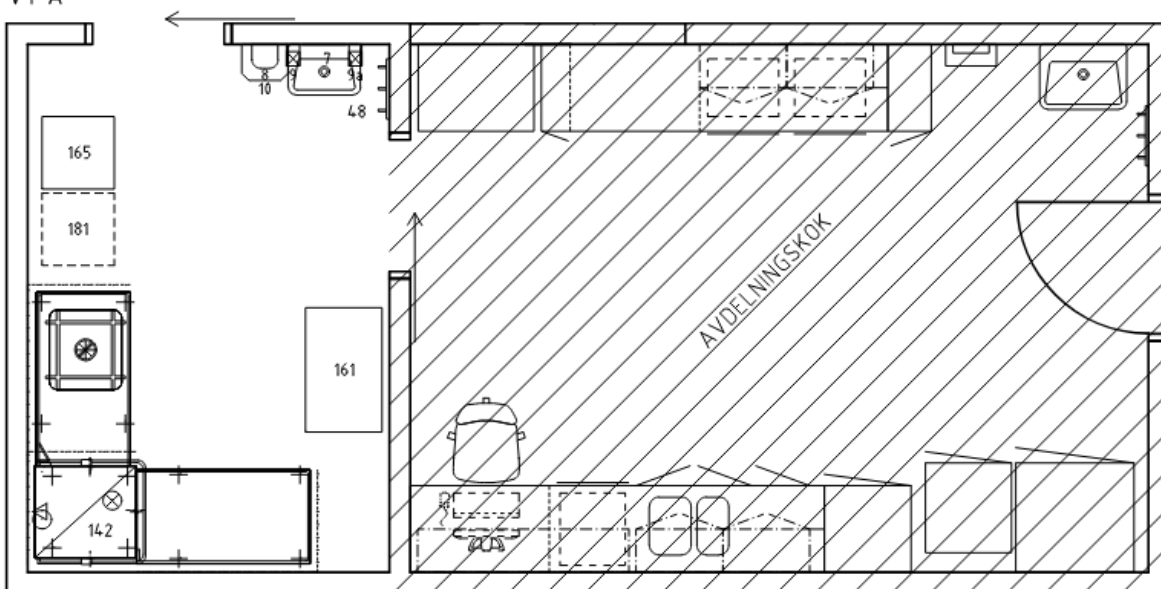

PLAN

Föreläsningssal

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Föreläsning.

Rumsstorlek/antal personer

>30 personer.

Placering

Rummet bör placeras så att stor värmebelastning undviks.

Förvaringsbehov

Utreds

Rumsdimensionering

Utifrån antal personer.

Speciella krav

- Hörselhjälpmedel för lokal dimensionerad för >50 personer
- Gradängar med belysning utreds
- Alternativa utrymningsvägar utreds
- Mörklägningsbehov utreds

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målade väggar, kan utföras delvis glasade.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Styrning via AV-system. Led-belysning av gradängsteg.

Elkraft

Eluttag för utrustning, ett uttag per två sittplatser

Hörselhjälpmedel

Krav i lokal >50 personer. Typ utreds.

Data

Anpassas utifrån rummets storlek och funktion.

Fastighet (F)

- Kroklistor, anpassas utifrån rummets storlek och funktion
- Hörselhjälpmedel
- AV-skåp

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Videokonferenssystem. Behov utreds
- Högtalarsystem (förstärkare, högtalare, mikrofoner, trådlösa sändare/mottagare)
- Gardinskena
- Mörkläggningsgardin
- Skrivtavla med magnetfunktion


Verksamhetens inredning (V)

- Bord för panel med front, fast monterat i golv. Integrerad ränna för el/data
- Arbetsstolar för panel/föreläsare
- Pelarbord/ståbord
- Bord
- Stolar
- Gardiner

Verksamhetens utrustning (V)

- Dator

Föreläsningssal

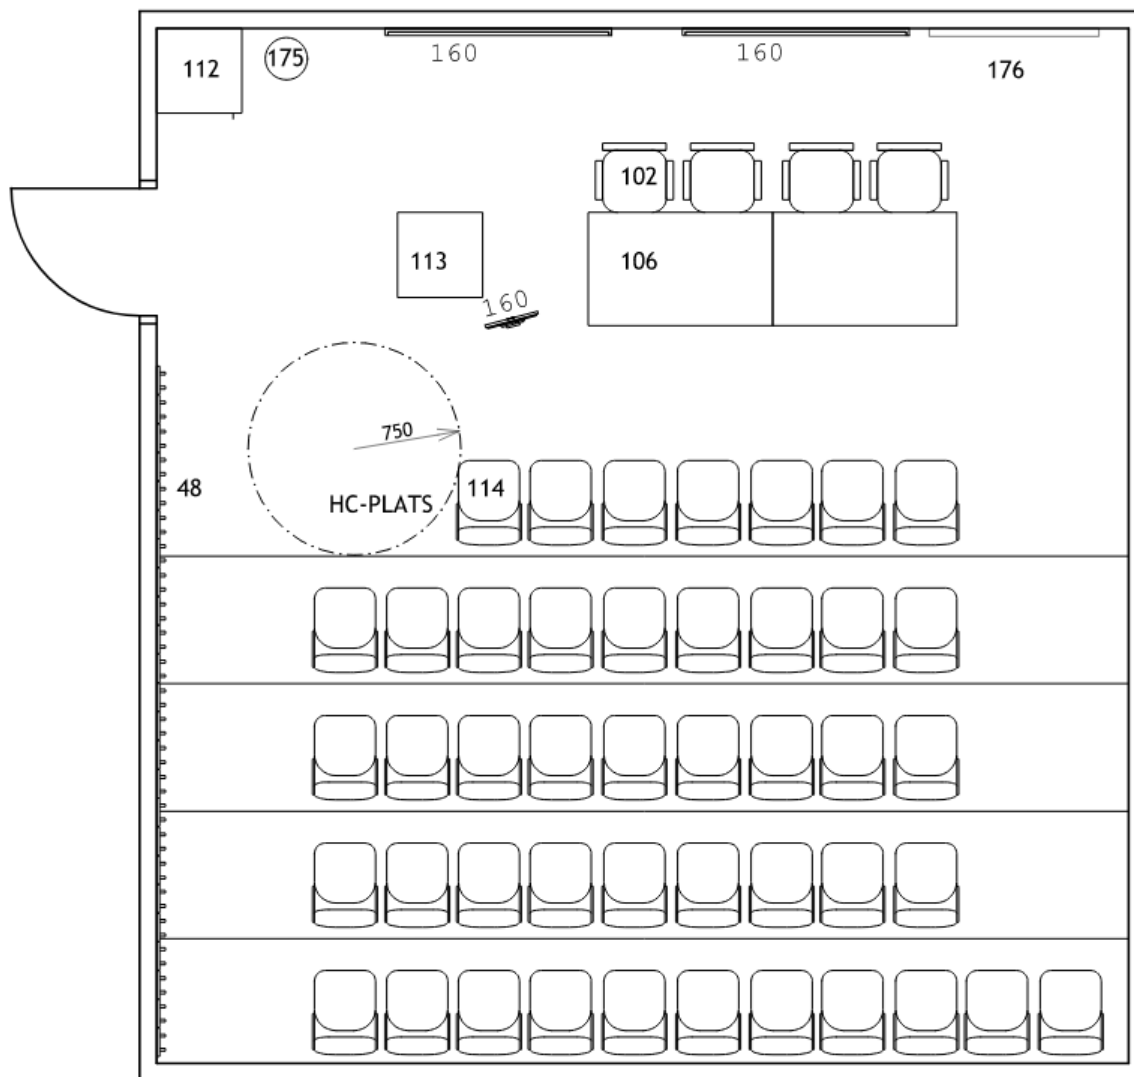

PLAN

Grupprum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Gruppträffar, möten och undervisning.

Rumsstorlek/antal personer

6 - 8 alternativt 10 - 18
personer.

Placering

Rummet bör placeras så att stor värmebelastning undviks.

Förvaringsbehov

Förvaringsskåp. Behov av skrivtavla med magnetfunktion utreds.

Rumsdimensionering

Utifrån antal personer.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Armatyr monteras infälld i tak/dikt tak.

Elkraft

Uttag anpassas utifrån rumstyp, större eller mindre grupprum. Uttag för AV-utrustning.

Kallelsesignal

I patientverksamhet.

Hörselhjälpmedel

Behov utreds

Data

Antalet uttag anpassas utifrån rummets storlek och funktioner.

Speciella krav

Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg. Signallampa i korridor +2000 öfg.

Fastighet (F)

- Kroklist, anpassas efter rummets storlek och funktion

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- AV-utrustning
- Gardinskena
- Skrivtavla med magnetfunktion - större grupprum (vid behov och om utrymme tillåter även i mindre grupprum)


Verksamhetens inredning (V)

- Stolar
- Bord
- Förvaringsskåp
- Gardiner

Verksamhetens utrustning (V)


- Dator

Grupprum mindre

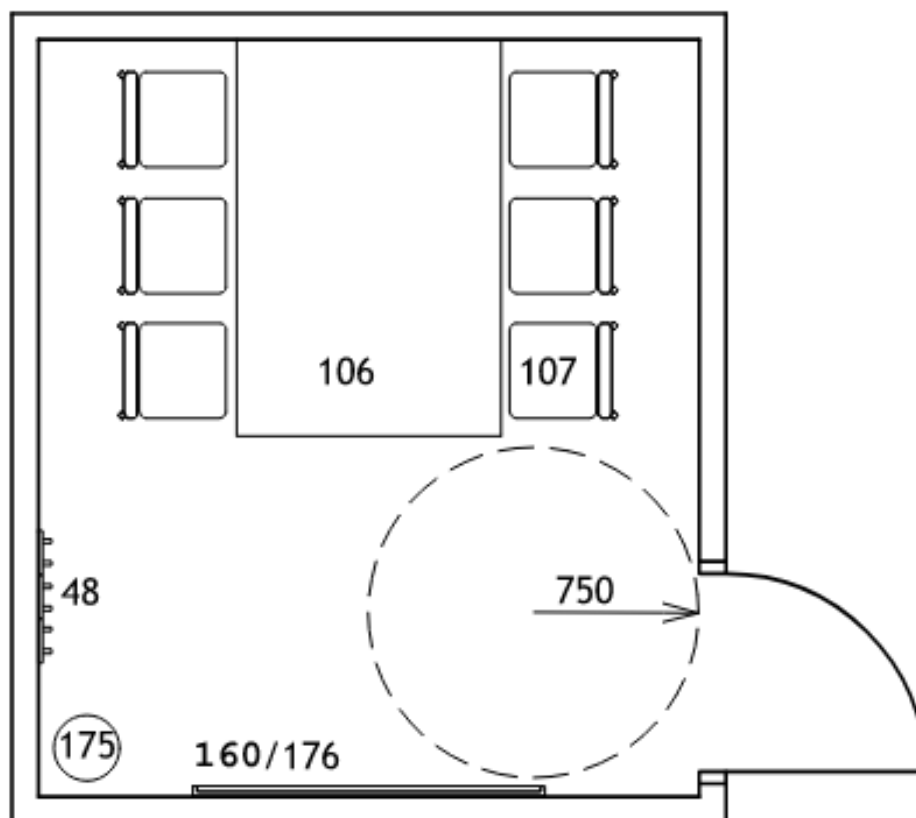


PLAN

Grupprum mindre i 3D

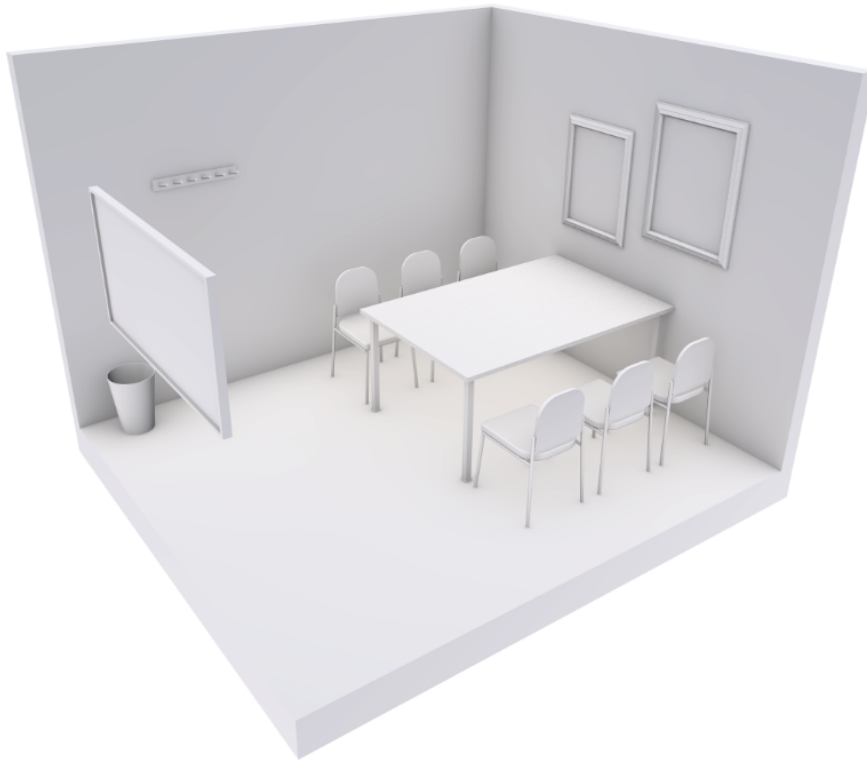


Grupprum större

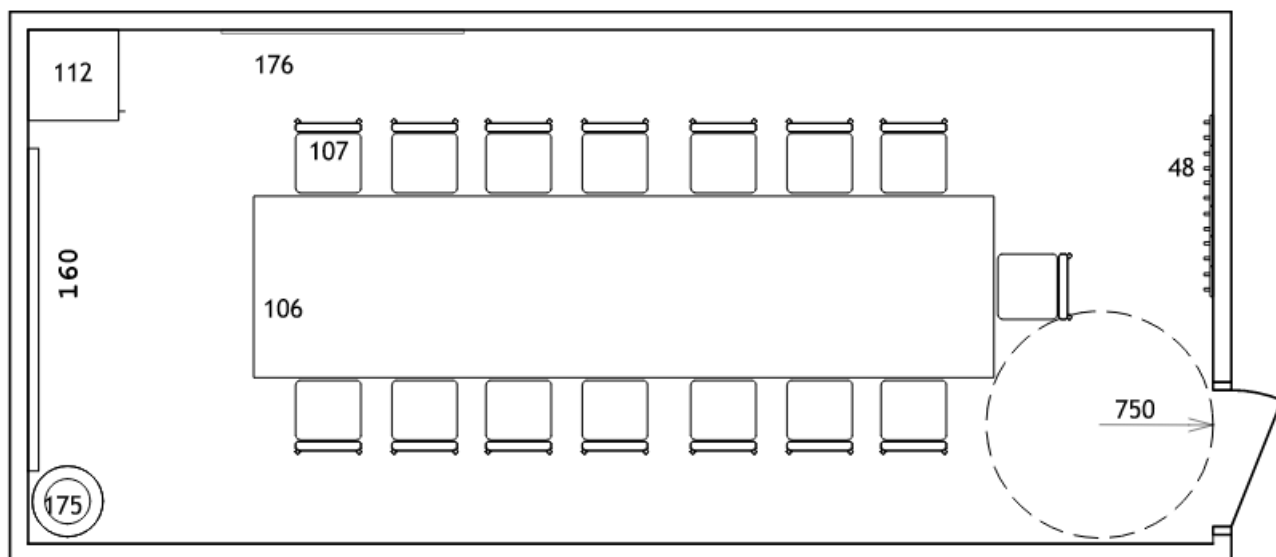

PLAN

Grupprum större 3D

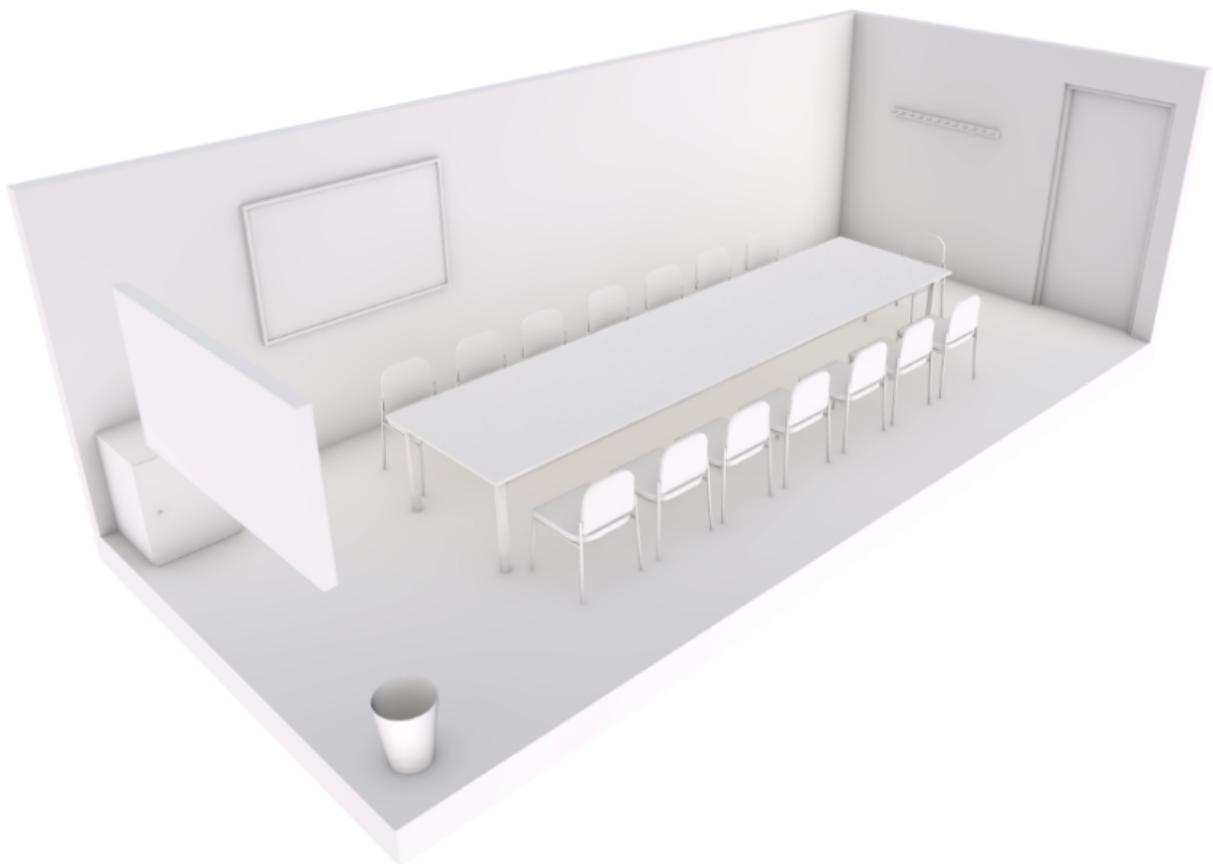

Konferensrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Konferens.

Rumsstorlek/antal personer

20 - 30 personer.

Placering

Rummet bör placeras så att stor värmebelastning undviks.

Förvaringsbehov

Förvaringsskåp. Behov av skrivtavla med magnetfunktion utreds.

Rumsdimensionering

Utifrån antal personer.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Väggar kan utföras delvis glasade.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Armatyr monteras infälld i tak.

Elkraft

Uttag anpassas utifrån rumstyp konferens. Uttag för AV-utrustning.

Signal

Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg. Signallampa i korridor +2000 öfg.

Data

Antalet uttag anpassas utifrån rummets storlek och funktioner.

Fastighet (F)

- Kroklist, antal krokar anpassas utifrån rummets storlek och funktion.

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- AV-utrustning
- Gardinskena
- Skrivtavla med magnetfunktion


Verksamhetens inredning (V)

- Bord
- Stolar
- Förvaringsskåp
- Gardiner

Verksamhetens utrustning (V)


- Dator

Konferensrum

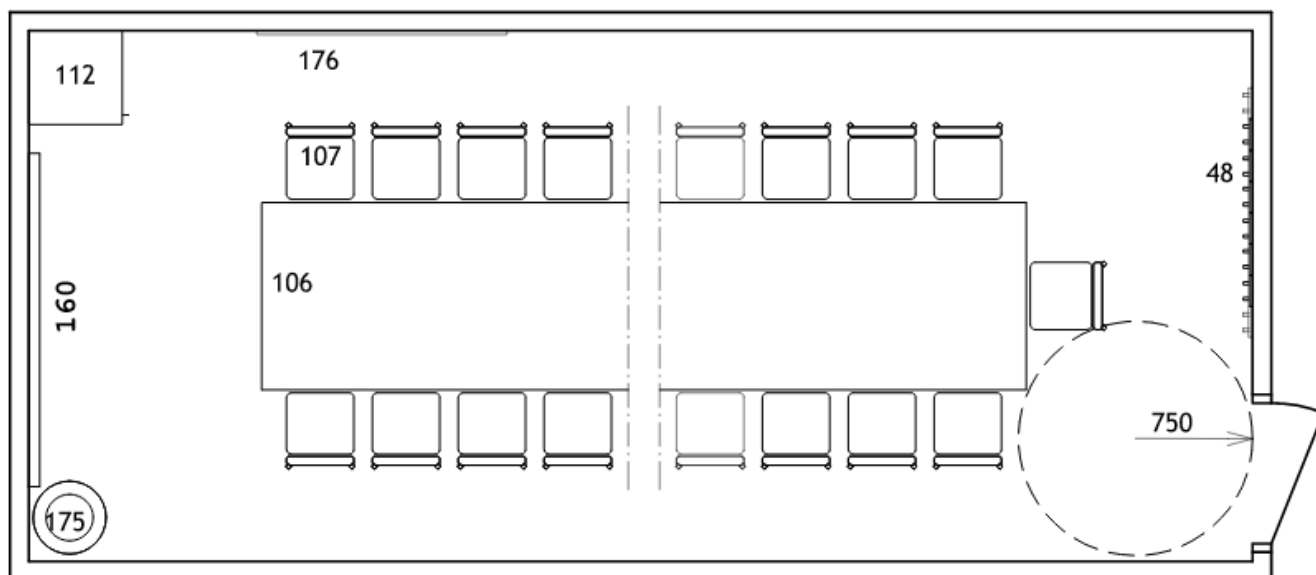

PLAN

Konferensrum i 3D

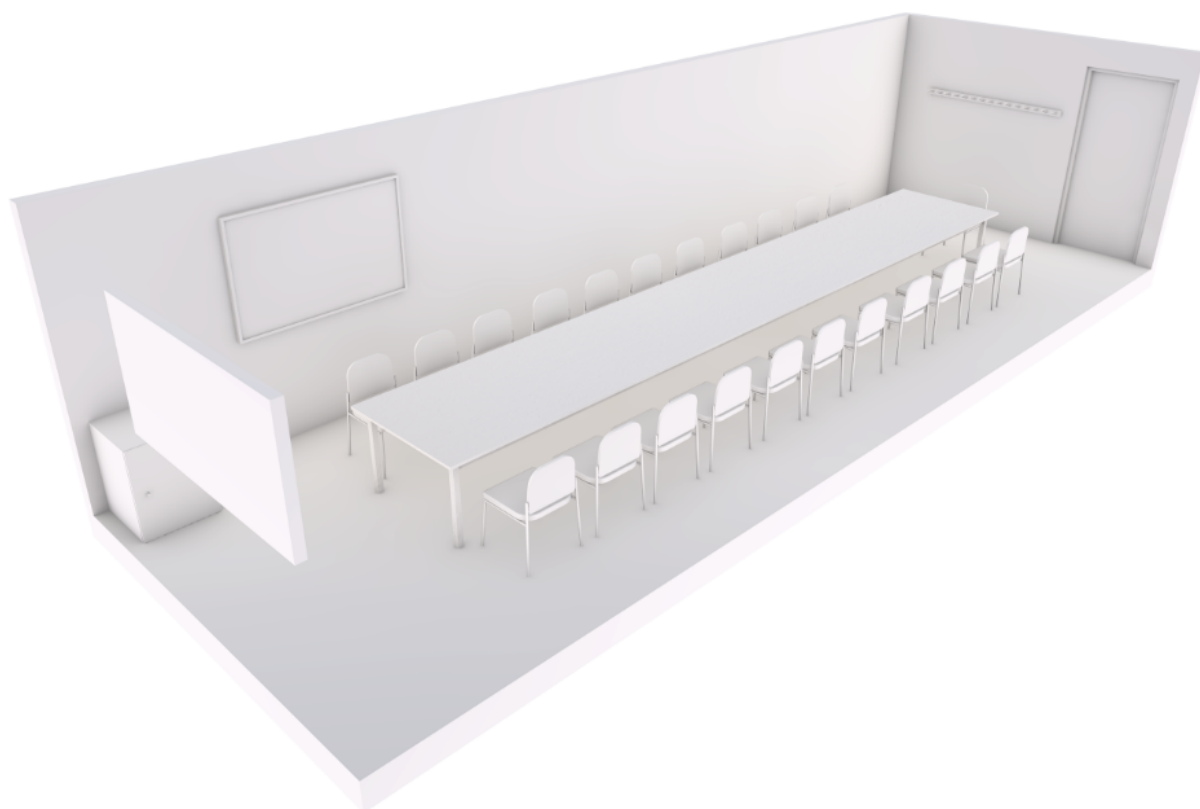

Läkemedelsrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Läkemedelsrummet skall planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rummet skall vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör arbetsgången.

Rumsstorlek/antal personer

Relaterat till verksamhetens behov. Utredds.

Placering

Central placering i förhållande till vårdrum eller behandlingsrum/undersökningsrum. Direkt solljus och stora fönster ska undvikas. Säkerhetsaspekter skall tillgodoses.

I rummet ska finnas plats för

- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Arbetsbänk speciellt avsedd för antibiotikaberedning, alternativt säkerhetsbänk. Ovan arbetsbänk får ej finnas hyllplan eller liknande. Stänkskydd, exempelvis plexiglasskiva eller liknande, mellan beredningsbänk för antibiotika och beredningsbänk för övriga infusioner/injektioner
- Arbetsbänk för beredningar av andra infusioner /injektioner. Längd anpassas efter aktuellt behov
- Dataarbetsplats för journaler och läkemedelsbeställning
- Vid behov utrymme för läkemedelsvagn och möjlighet att ladda dator på läkemedelsvagnen i läkemedelsrum alt. i läkemedelsförråd
- Vid behov utrymme för läkemedelsautomat/er, vilka ansluts mot el- och datanät
- Hyllsystem/reoler eller liknande förvaring
- Lådhurts belagd med högtryckslaminat. För modulbackar med skiljevägg för organisering av läkemedel. Vid förvaringsenheter gällande modulsystem Bamse: se separat beskrivning.
- Utrymme för uppsamlingskärl för glas-, läkemedels-avfall, skärande/stickande- och konventionellt avfall. Uppsamlingskärl bör placeras på hyllplan ovan golv för bättre städbarhet
- Vid behov plats för infusionsvätskor. En mindre mängd vätskor kan förvaras i hyllor/lådor. För större volymer är det lämpligt att använda vätskevagn. Standard vätskevagnar har mått: B-580 mm, L-700 mm, H-1500 mm
- Upphängningsanordning för infusionsvätskor ovanför arbetsbänk
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Skrivtavla med magnetfunktion
- Eventuell syningsskärm med belysning, 1st/rum
- Kylskåp för läkemedel, typ utreds
- Utrymme för sopsäcksställ
- Hållare för engångshandskar och engångsförkläde

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av läkemedelsrum på t.ex. vårdavdelningar, hälsocentraler och andra typer av mottagningar.

Speciella krav

Vid hälsocentraler och tandvårdskliniker som periodvis är obemannade och där inbrottsrisk finns, kan stöldbegärliga läkemedel förvaras i säkerhetsskåp i läkemedelsrummet. Vid mindre mottagningar och tandvårdskliniker och vid förvaring av mindre mängder läkemedel där speciellt läkemedelsrum inte är ändamålsenligt, ska förvaring ske i låsbart skåp med hög säkerhet.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Väggplastmatta ljus, enfärgad, upp till 2 m höjd. Målad vägg ovanför plastmatta.

Speciella krav

Ytskikt skall vara lätta att rengöra och tåla rengöringsmedel.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Klimatkrav

Rumstemperaturen ska ej överstiga + 25°C.

Vatten och avlopp

Tvättställ. Ej golvbrunn.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Frånluftsdon placeras ovanför kylskåp

Elinstallationer

Belysning

Infällda armaturer i tak, belysning över arbetsbänk.

Elkraft

Uttag, antal anpassas till rummets storlek och verksamhetens behov.

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro/kallelse och display installeras vid dörr.

Fastighet (F)

- Vägghast arbetsbänk med bakkant. Mått anpassas till Bamse-inredning. Bänkskiva av högttryckslaminat i ljus kulör, ej mönstrad och ej reflekterande. Tillhörande skåp och lådhurts
- Tvättställ med tvättställskomplettering enligt typrumsritning
- Vägghyllor med flyttbara hyllplan
- Kroklist på vägg, 3 krokar

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Vid behov: Syningsskärm med belysning
- Kylskåp för läkemedel, typ utreds. Eventuellt styrsystem som håller jämn temperatur samt larm vid felaktig temperatur utreds
- Säkerhetsbänk, behov utreds
- Upphångningsanordning för infusionsbehållare vid varje arbetsplats
- Skrivtavla med magnetfunktion


Verksamhetens inredning (V)

- Reoler för läkemedel
- Inredning lådhurtsar


Verksamhetens utrustning (V)

- Sopsäckställ
- Dator
- Eventuellt läkemedelsvagnar


Läkemedelsrum typ 1 mindre

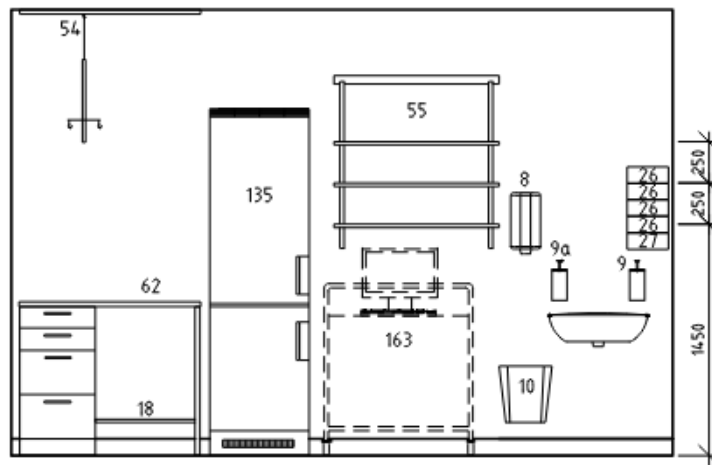

VY A

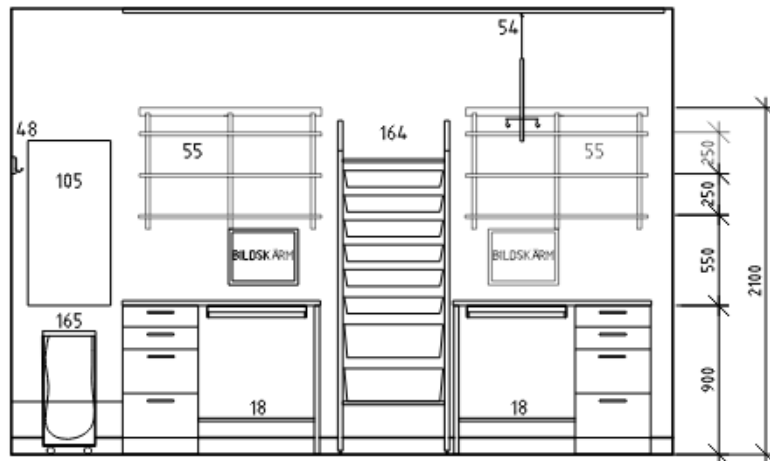


VY C

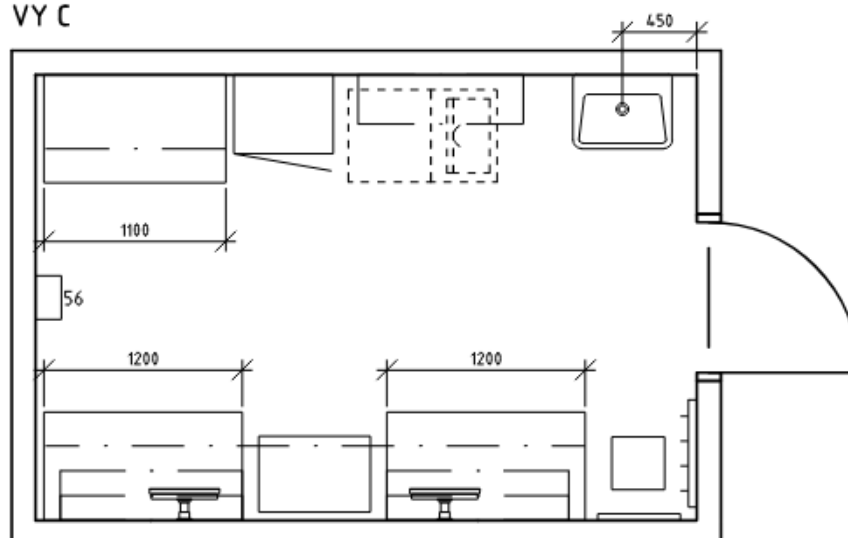


PLAN


Läkemedelsrum typ 2 större

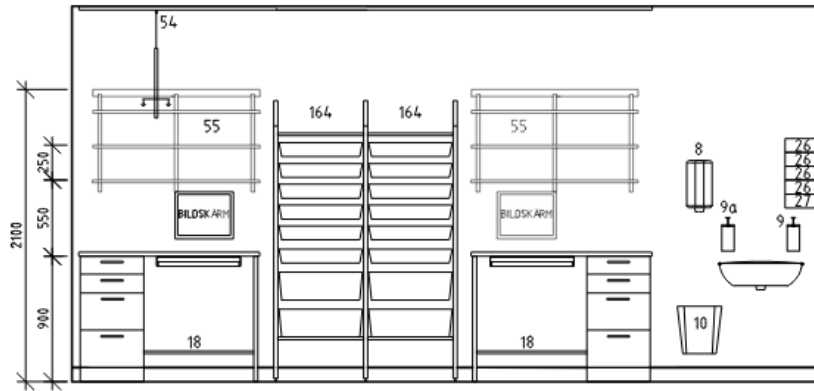

VY A


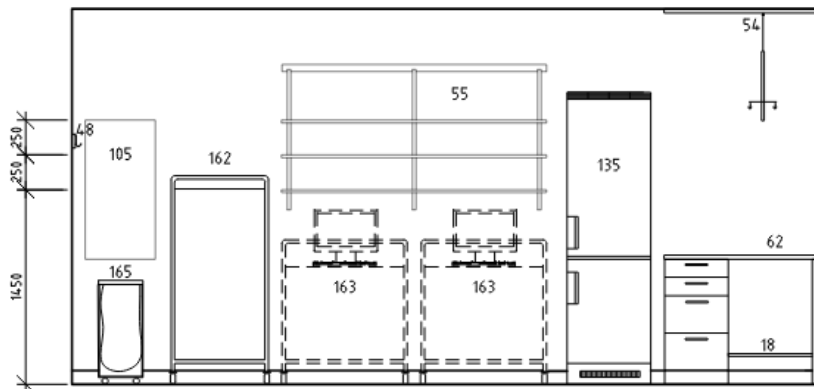


VY C

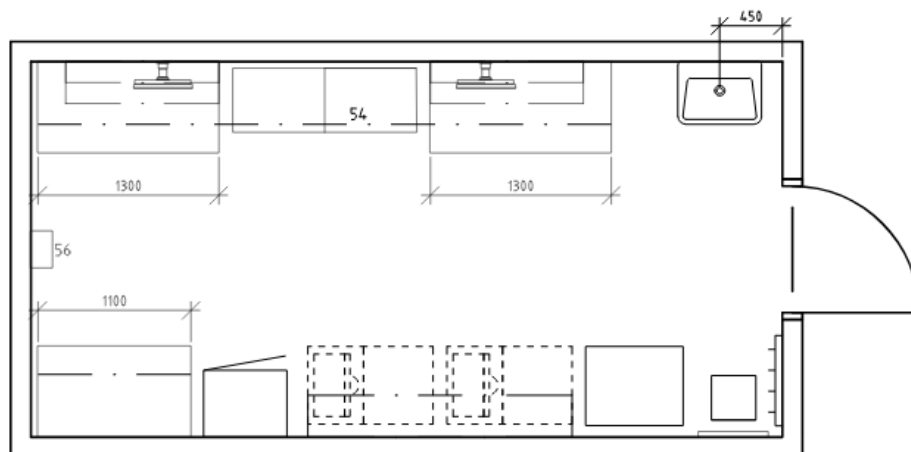



PLAN

Läkemedelsrum typ 2 VY 1 och 2 i 3D

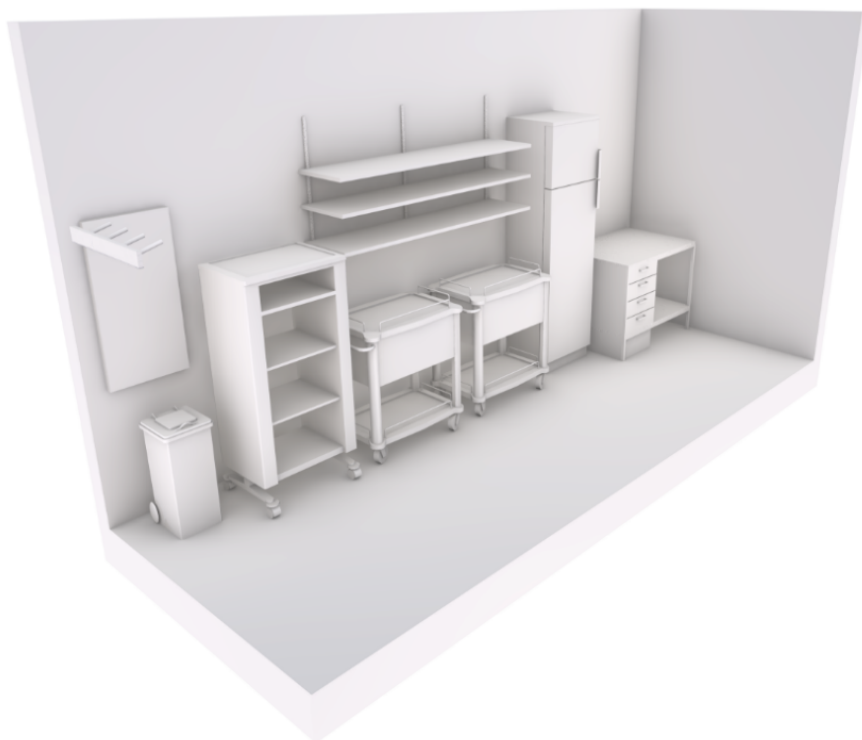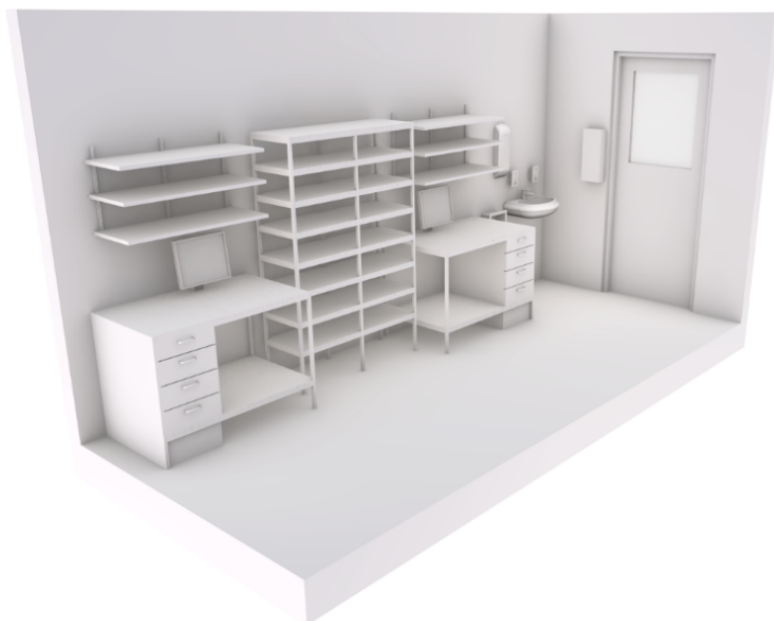



Patientgarderob

PATIENTGARDEROB B=600 MM

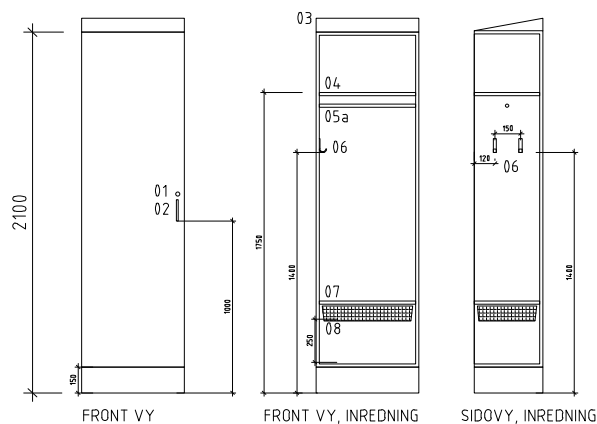

HÖGER- ELLER
VÄNSTERHÄNGD ENLIGT
GÄLLANDE PLANLÖSNING.

PATIENTGARDEROB B=400 MM

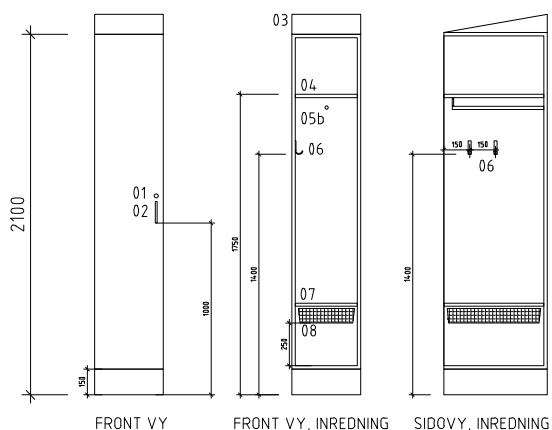

PLAN

HÖGER- ELLER
VÄNSTERHÄNGD ENLIGT
GÄLLANDE PLANLÖSNING.

PATIENTGARDEROB

01. CYLINDERLÅS, LEVERERAS MED 2 ST NYCKLAR
02. ROSTFRITT BYGELHANDTAG, c/c 128 MM
03. SLUTTANDE TAK
04. FAST HYLLPLAN
- 05a. KLÄDSTÅNG
- 05b. KLÄDSTÅNG MONTERAS UNDER HYLLPLAN I SKÅPETS DJUPRIKTNING
06. 2 ST KLÄDKROKAR
07. HYLLPLAN, FLYTTBART
08. TRÅDBACK, H=85 MM, FLYTTBART

Pentry personal

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Pentry ska planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rummet ska vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör arbetsgången.

I rummet ska finnas plats för

- Arbetsbänk. Längd anpassas efter aktuellt behov
- Diskbänk
- Bänkskåp, diskbänksskåp, lådhurts
- Väggskåp, vägghyllor
- Mikrovågsugnar
- Kyl, kyl/frys
- Kaffemaskin
- Diskmaskin
- Torkpappershållare
- Väggfäste för handdesinfektion
- Utrymme för sopsäck
- Utrymme för återvinningskärl

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av pentry på t.ex. vårdavdelningar, vårdcentraler och andra typer av mottagningar.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd vid arbetsbänk och yta bakom sopkärl/sopsortering.

Speciella krav

Distans mellan väggskåp och bjälklag byggs igen med skivmaterial.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Vattenanslutning till kaffemaskin.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Behov av kåpa ovan mikrovågsugnar utreds.

Elinstallationer

Belysning

Belysning under överskåp.

Elkraft

Uttag anpassade till utrustning. Anpassning till kaffemaskin ska beaktas, både effekt och höjd. Om kaffemaskin ersätts med bryggare ska uttag kopplas via elektronisk timer. Uttag ovan bänk via elektronisk timer. Uttag avsäkrat 16A ovan bänk för vattenkokare.

Kallelsesignal

Om patientkallelsesignal finns inom enheten ska rumsenhet med närvaro- och kallelsedisplay installeras vid dörr och takdisplay. Placeras väl synlig.


Fastighet (F)

- Väggfast arbetsbänk med bakkant (mått enligt standard). Bänkskiva ska vara i högtryckslaminat, ej mönstrad och ej reflekterande yta (rostfri). Längd anpassas efter aktuellt behov
- Återvinningskärl
- Diskbänksbeslag, rostfritt
- Bänkskåp, diskbänksskåp, lådhurts
- Väggskåp
- Kyl, B = 600 mm, D = 600 mm
- Diskmaskin
- Torkpappershållare
- Väggfäste för handdesinfektion

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Mikrovågsugnar
- Kaffemaskin.

Pentry personal (7-15 pers)

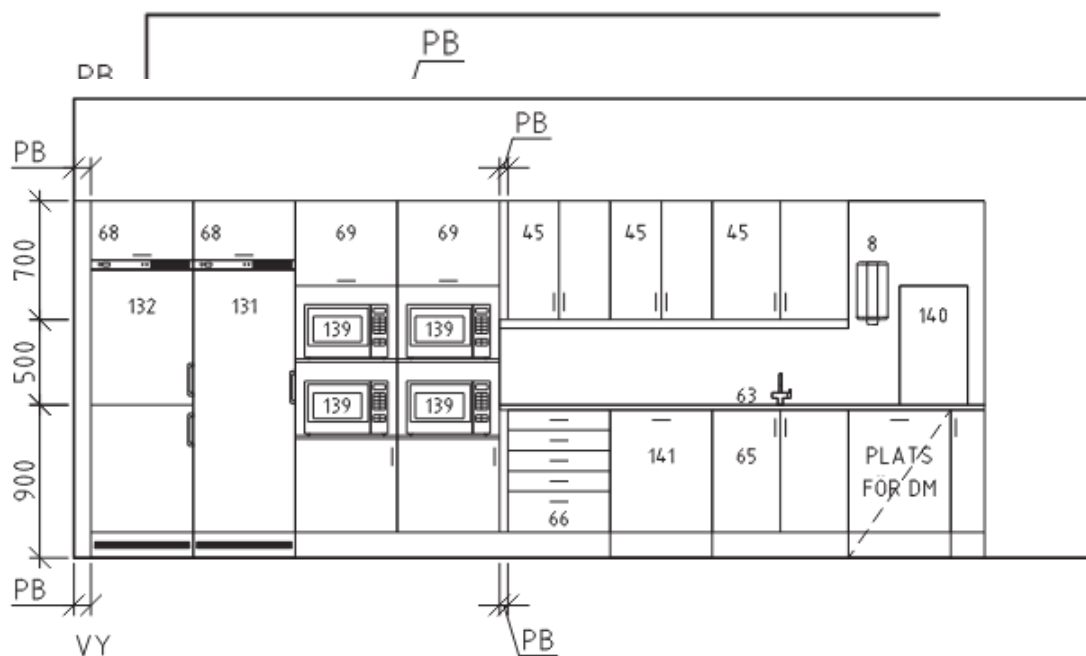

Pentry personal (20-30 pers)

Reception

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Receptionen ska planeras ändamålsenligt relaterat till verksamhet.

Rumsstorlek/antal personer

Relaterad till verksamhet.

Placering

Receptionen placeras väl synlig från entrén med överblick mot väntrum. Receptionen bör ha sin entré för personal från rum/yta där besökaren inte har fritt tillträde.

I rummet ska finnas plats för

- Receptionsdiskens byggs för sittande besökare och kompletteras med höj- och sänkbara bord med front. Diskfront med minst 40% kontrast mot intilliggande vägg/golv
- Höj- och sänkbart bord med front på personalsidan
- Eventuell glasavskärmning med öppningsbara glasluckor, kontrastmarkerade
- Kortterminal och kvittoskrivare på besökssidan
- Nummerdisplay placeras väl synlig från väntrum
- Arbetsstol
- Förvaring

Speciella krav

Hörslinga i receptionsdisk.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Elkraft

Antal uttag anpassas till behov. El-kanalens placeras horisontellt vid receptionsdisk, överkant +300 öfg.

Signal

Kallelsesignal. Behov av överfallslarm utreds.

Data

Dubbeluttag, 1 st, installeras i uttagskanal vid arbetsplats.

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Gardinskena


Verksamhetens inredning (V)

- Bord med front
- Arbetsstol
- Besöksstol
- Förvaringsskåp
- Gardiner


Verksamhetens utrustning (V)

- Dator
- Skrivare
- Kortterminal


Reception typ 1 öppen

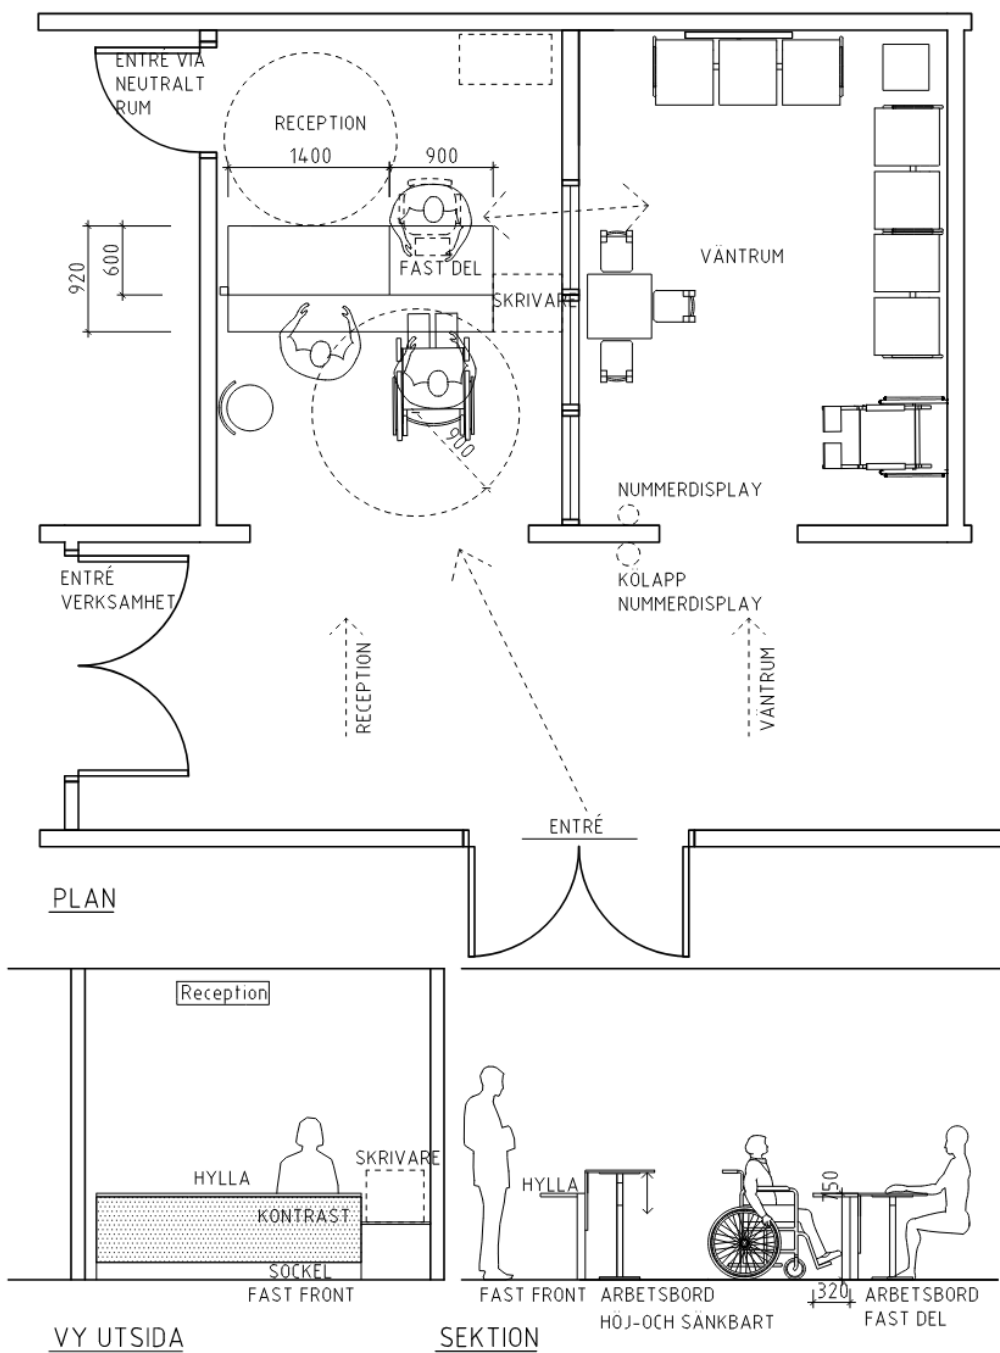


Reception typ 2 slutet

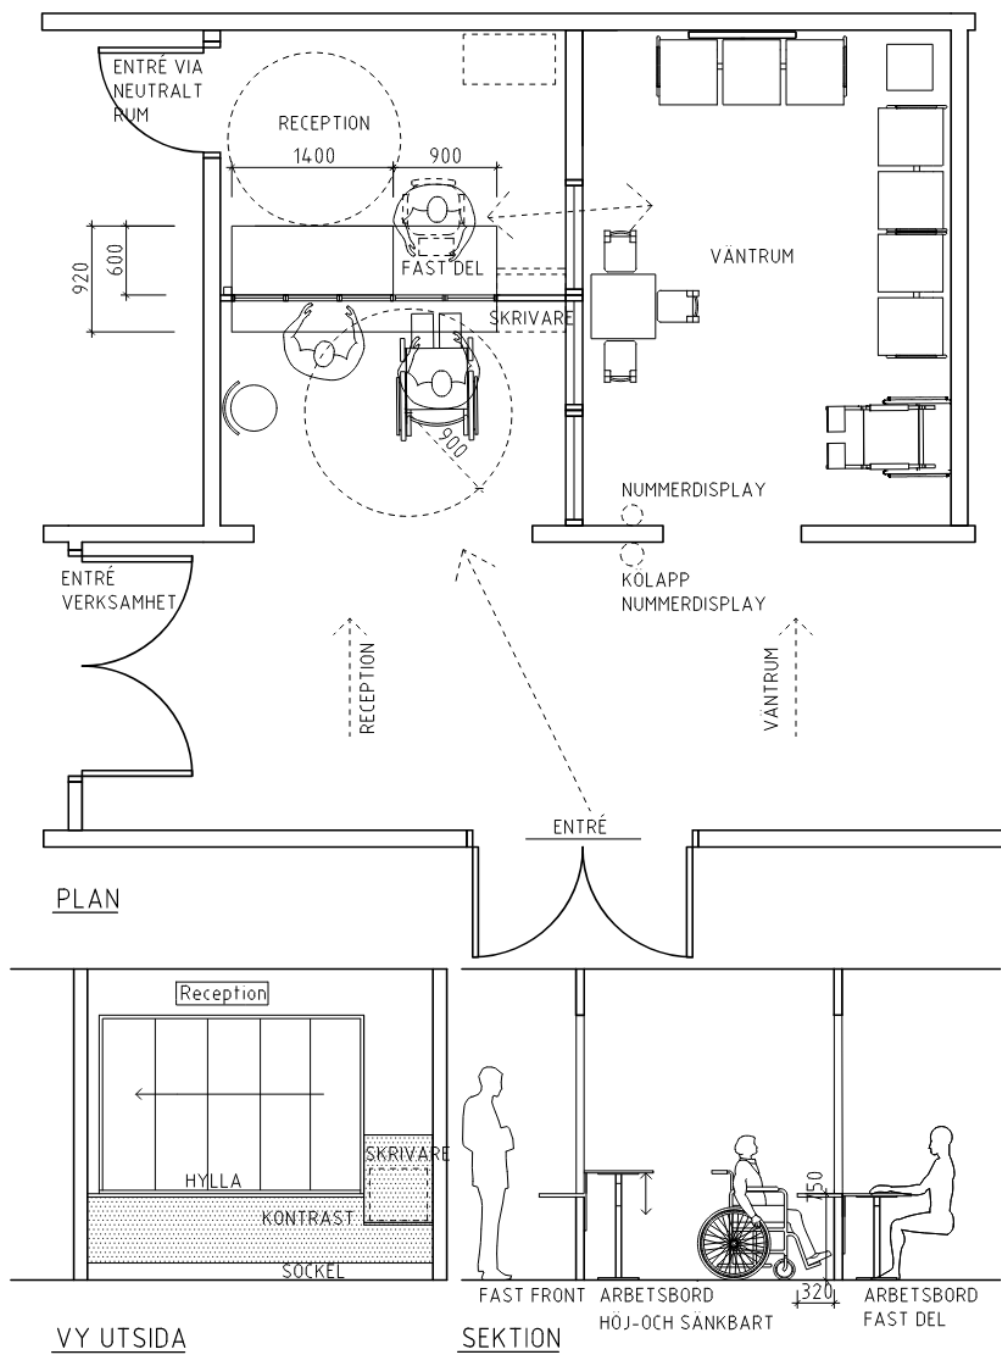

Reception typ 3 öppen i slutet rum

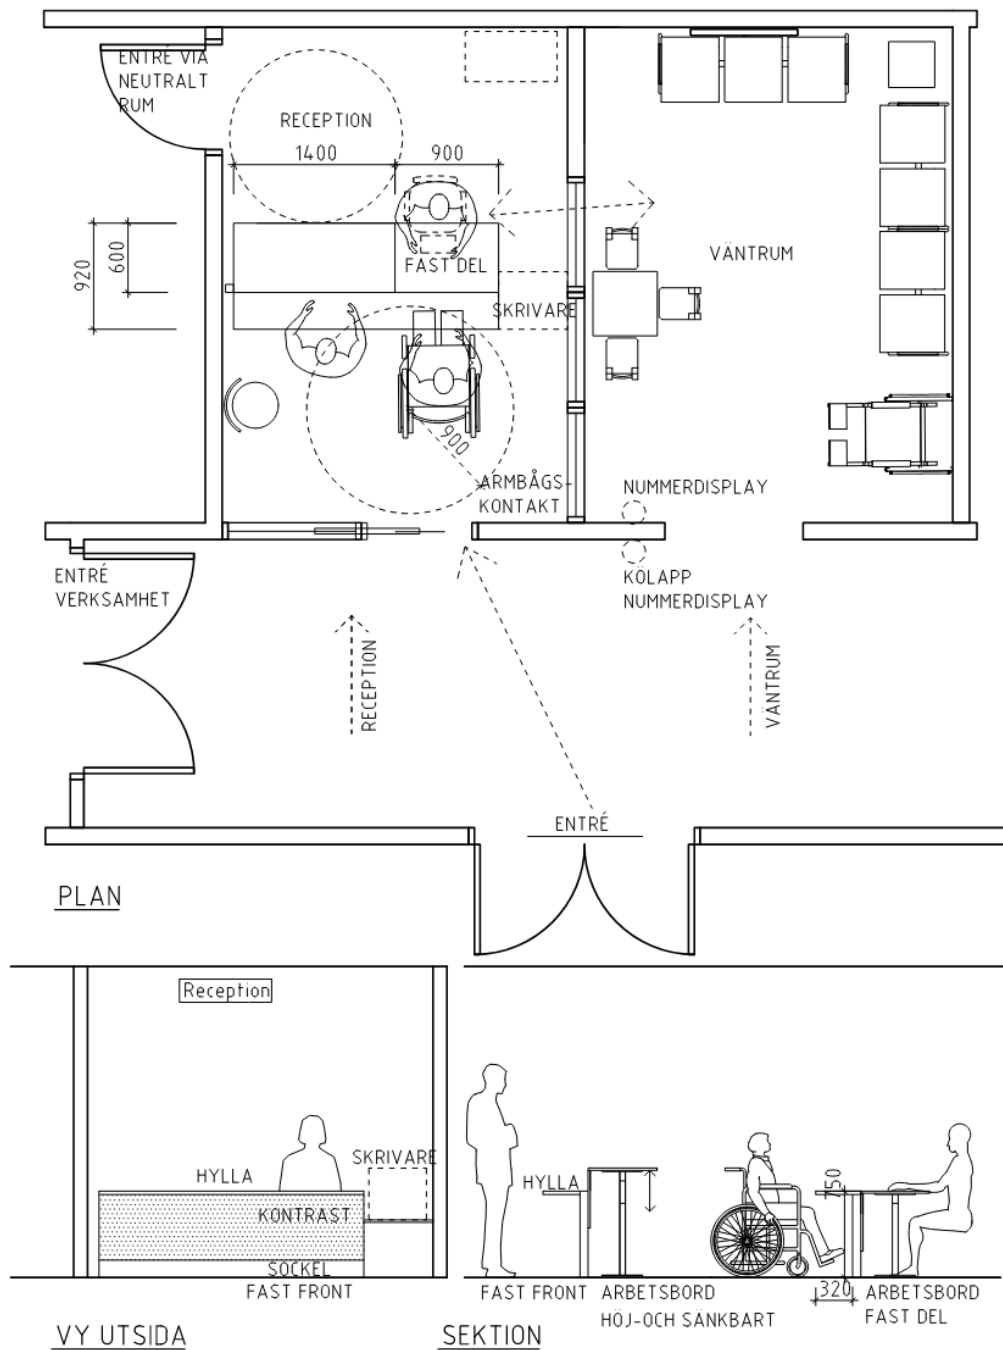

Reception typ 4 slutet i slutet rum

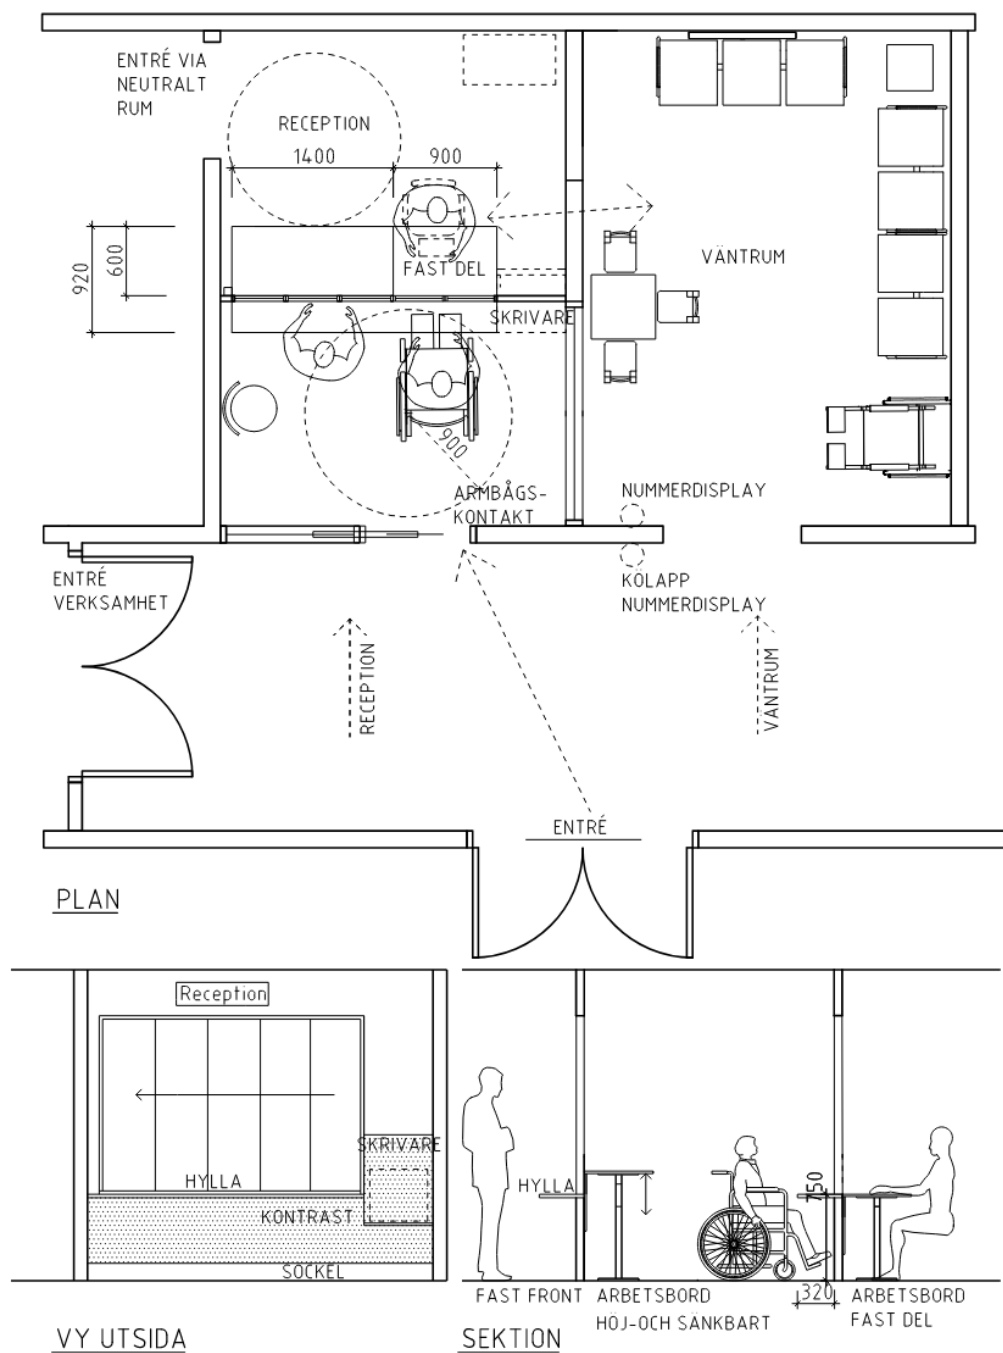

RWC

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Toalettbesök, urinprovtagning.

Rumsstorlek/antal personer

En person (max 3 personer).

Placering

TYP1

- Offentlig placering. RWC skall nås från neutralt utrymme, vara nära för besökare och lätt att hitta.

TYP 2

- Typexempel kan användas för RWC på t.ex. vårdavdelningar, hälsocentraler och liknande.

I rummet ska finnas plats för

- Skötbord. Behov utreds.

Rumsdimensionering

Minimimått 2200 x 2200 mm.

Speciella krav

TYP 1 - Provtagningslucka med genomräkning till intilliggande rum vid behov. Ex. provtagningsenhet eller intill provtagningsrum/lab.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Vattentät homogen plastmatta med uppvikt sockel.

Vägg

TYP 1:

- Vägg bakom WC-stol skall vara i avvikande kulör, kontrast 40%, omfattning enligt ritning. Vägg bakom provtagningslucka skall vara i avvikande kulör, kontrast 40%, omfattning enl. ritning.
- Vägg bakom tvättställ skall vara i avvikande kulör, kontrast 40%, omfattning enligt ritning.
- Stänkskydd vid tvättställ

TYP 2 :

- Vattentät väggplastmatta.
- Vägg bakom WC-stol och tvättställ i avvikande kulör, kontrast 40%, omfattning enl. ritning.
- Stänkskydd vid tvättställ

Dörr

Karm ska ha avvikande kulör, kontrast 40%.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk. Offentlig RWC clips eller fast undertak, utreds.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ för funktionsnedsatta, utan bottenventil eller bräddavlopp. Avlopp i vägg vid nybyggnad. Djup 600 mm, bredd 600 mm samt 600 mm fritt benutrymme under tvättställ. Tvättställ skall monteras dikt mot vägg med silikonfog. Engreppsblandare med förlängd spak. WC-stol inklusive hjälpmedel för funktionsnedsatta. Avstängningsventiler installeras för respektive rum alternativt för respektive enhet.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Belysning i tak samt ovan tvättställ.


Kallelsesignal

Nödsignal installeras vid dörr samt vid wc-stol, återställning vid dörr. Om patientkallelsesignal finns inom enheten ska rumsenhet med kallelse, närvaro och display installeras vid dörr. Om patientkallelsesignal saknas, monteras larmlampa med summer på utsida dörr, och larmet kopplas till Unison.


Fastighet (F)

- Skötbord, vägghängt


RWC typ 1 offentlig

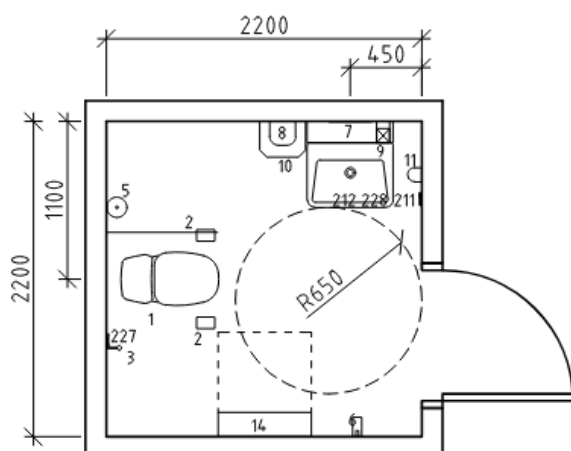


PLAN

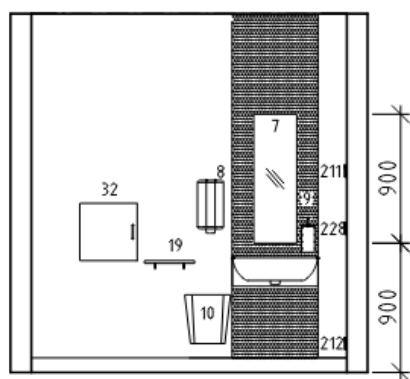


VY A

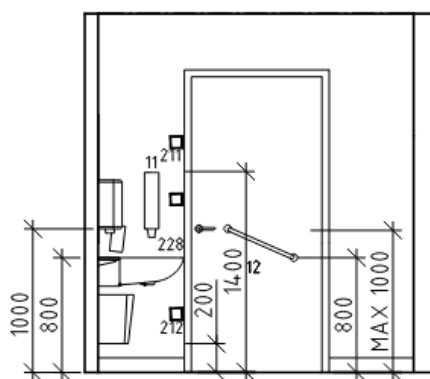

VY B

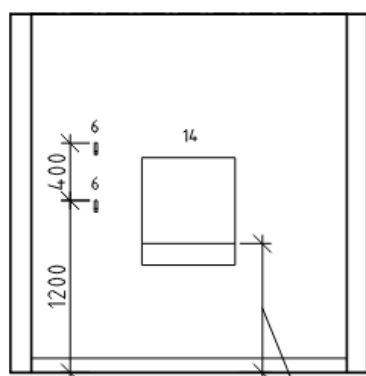






VY C

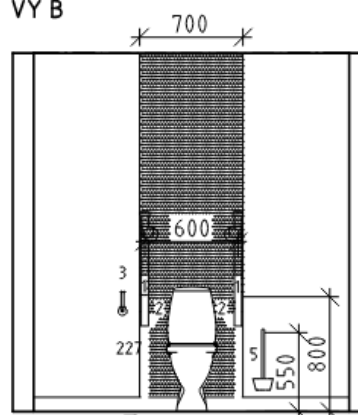

VY D

ARB.HÖJD 900

RWC typ 2 vårdrum

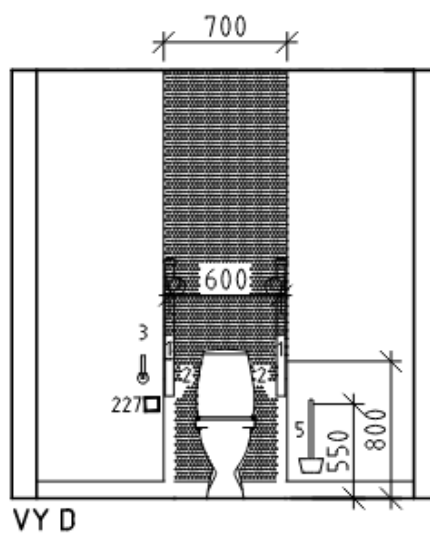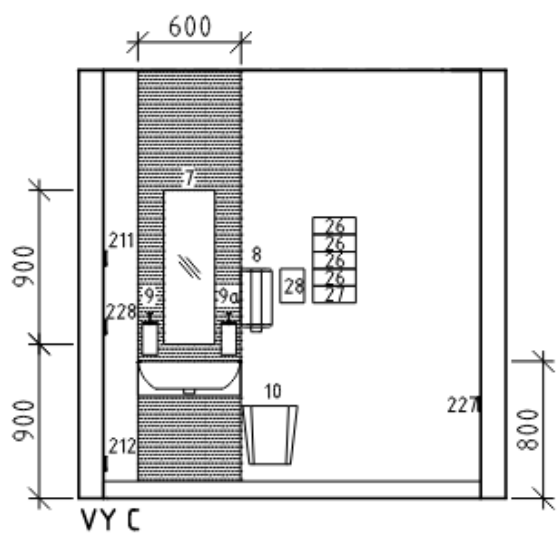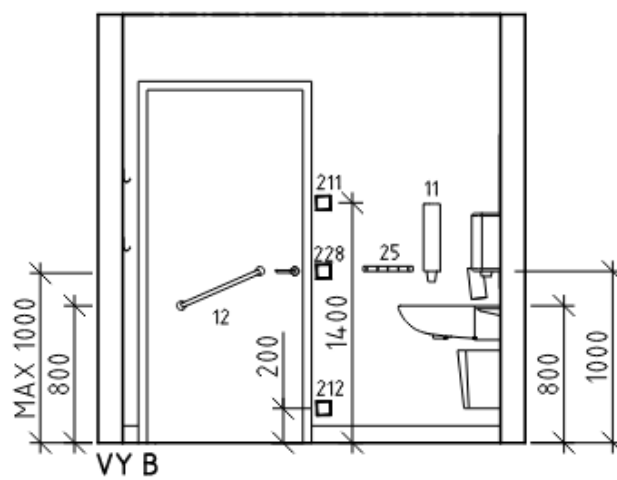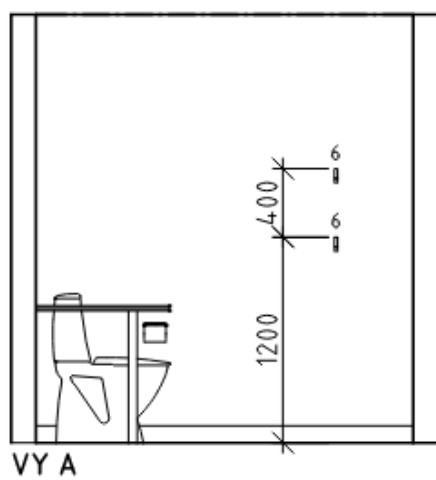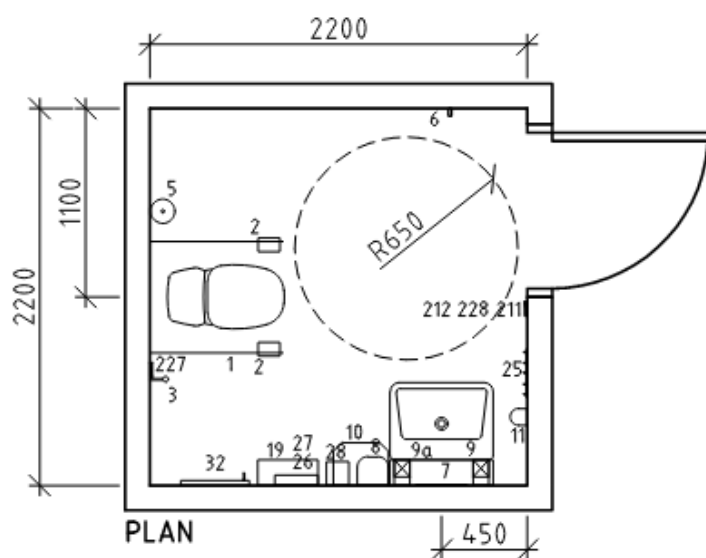

RWC med dusch

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Toalettbesök, duschmöjlighet, rengöring av smutsigt gods, spädbarnsvård.

Rumsstorlek/antal personer

En person (max 3 personer).

Placering

Typexempel kan användas för RWC/Dusch på vårdavdelningar.

I rummet ska finnas plats för

- Förvaring av rent resp. orent gods
- TYP 2 skötbord, väggmonterat
- TYP 3 spoldesinfektor

Rumsdimensionering

TYP 1 och TYP 2

- Minimimått 2200 x 2600 mm.

TYP 3

- Minimimått 2200 x 3050 mm.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Vattentät homogen plastmatta med uppvikt sockel. Golvbeläggning skall vara halkfri. Golvfall för bra vattenavrinning med jämn lutning mot golvbrunn. Inga lokala fall.

Vägg

Vattentät väggplastmatta. Vägg bakom WC-stol och tvättställ i avvikande kulör, kontrast 40%.

Dörr

Karm ska ha avvikande kulör, kontrast 40%. Olika öppningsmått krävs bl.a. på manöverutrymme utanför dörren. I fall med höga ljudkrav utförs dörr med släplist alternativt mekanisk tätningströskel. Om dörren förses med släplist skall den kombineras med en massiv gummitröskel på golv.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ för funktionsnedsatta, utan bottenventil eller bräddavlopp. Avlopp i vägg vid nybyggnad. Djup 600 mm, bredd 600 mm. samt 600 mm. fritt benutrymme under tvättställ. Tvättställ skall monteras dikt mot vägg med silikonfog. Engreppsblandare med förlängd spak. WC-stol inklusive hjälpmedel för funktionsnedsatta. Placering av duschblandare enligt aktuella tillgänglighetsrekommendationer (f.n. 900 mm ö f g och minst 700 mm från vägg). Avstängningsventil installeras för respektive rum alt. för respektive enhet.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Speciella krav

Spoldesinfektor skall av hygieniska och servicetekniska skäl ha ett avstånd på 200 mm. mot fast vägg eller fasta skåp med sidostycke, samt 50 mm vid anslutning mot öppna bänkar och hyllsystem.

Elinstallationer

Belysning

Belysning i tak samt ovan tvättställ.

Elkraft

Infälld låsbar strömbrytare för spoldesinfektor monteras vid dörr, 1700 mm öfg.

Kallelsesignal



Nödsignal installeras vid dörr samt vid wc-stol, återställning vid dörr. Om patientkallelsesignal finns inom enheten ska rumsenhet med kallelse, närvaro och display installeras vid dörr. Vid dusch monteras kallelsesignal med dragsnöre, monterad vid tak.

Fastighet (F)

- Skötbord, vägghängt, i RWC/Dusch TYP 2. Enligt typritning
- Eventuella förvaringsskåp/hyllor
- Eventuell duschvägg






Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Spoldesinfektor i RWC/Dusch TYP 3

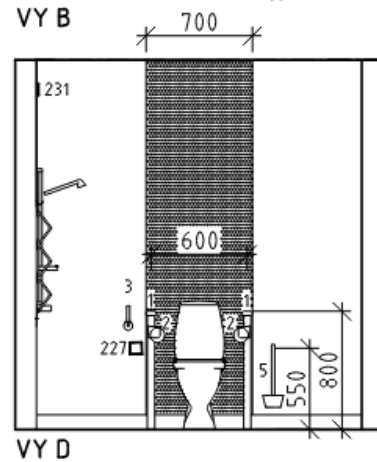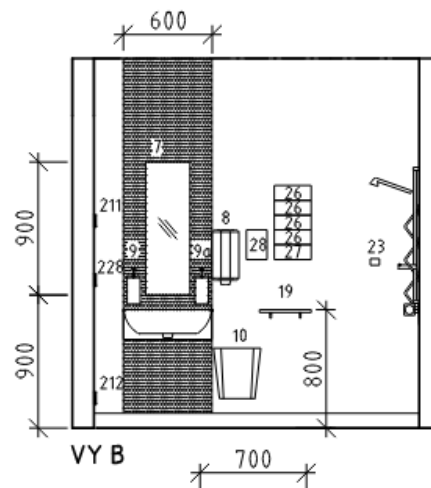

Technical drawing of a toilet stall (Fig. 1). The drawing shows a side view of the stall with a toilet. Dimensions are indicated: a width of 700 and a height of 800. The toilet seat is 550 high. The stall door is labeled 231. The toilet is labeled 227. The stall is labeled VY B and VY D. The drawing includes a cross-section of the stall wall and floor, showing the toilet and the stall door. The stall door is shown in an open position. The drawing is a technical drawing of a toilet stall, showing the dimensions and components. The dimensions are: width 700, height 800, toilet seat height 550. The components are: stall door 231, toilet 227, and the stall itself labeled VY B and VY D.

RWC dusch/ spolo typ 3

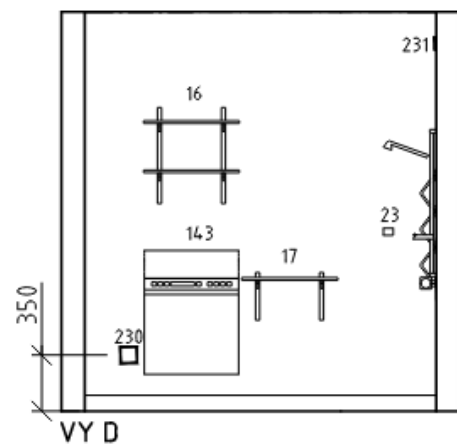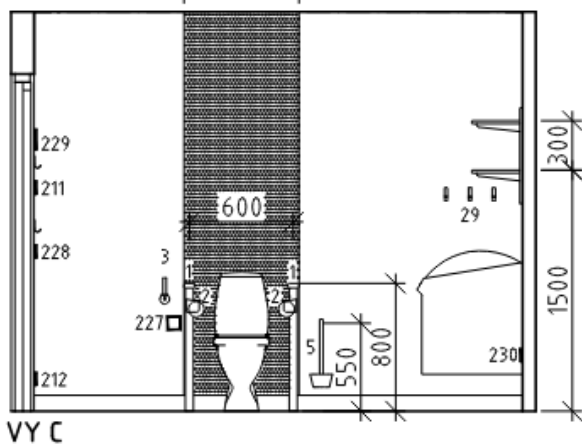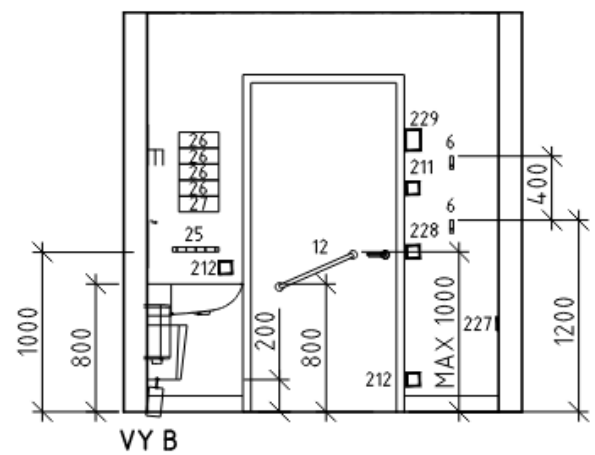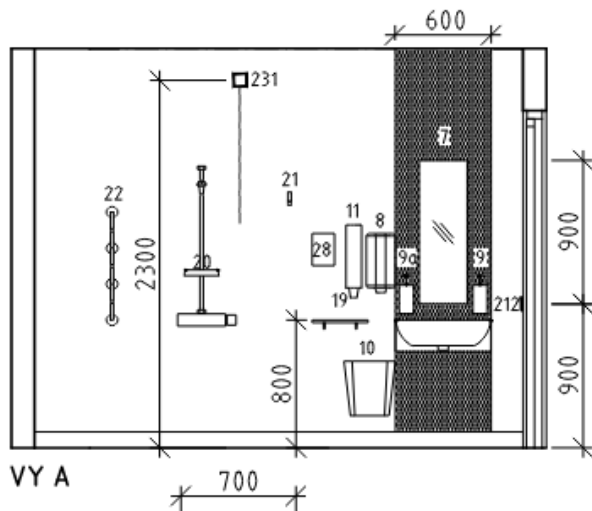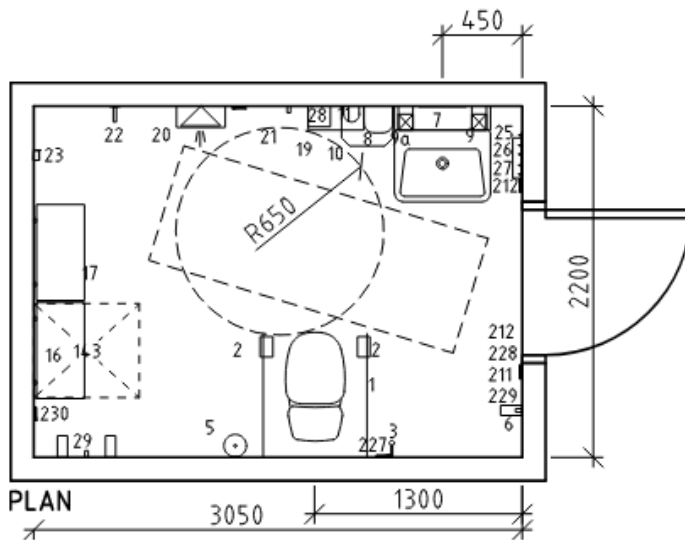

Samtalsrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Samtal med patienter, anhöriga, små gruppmöten, tillfällig arbetsplats.

Rumsstorlek/antal personer

Plats för 2 – 4 personer.

Speciella krav

Ej dagsljuskrav.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Väggar kan utföras delvis glasade.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Belysning i tak.

Elkraft

2st uttag.

Kallelsesignal

Ska finnas i patientverksamhet.

Data

2st datauttag.

Speciella krav

Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg. Signallampa i korridor + 2000 öfg.

Fastighet (F)

- Kroklist, 3 krokar


Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Gardinskena


Verksamhetens inredning (V)

- Stolar med armstöd
- Bord
- Gardiner

Samtalsrum

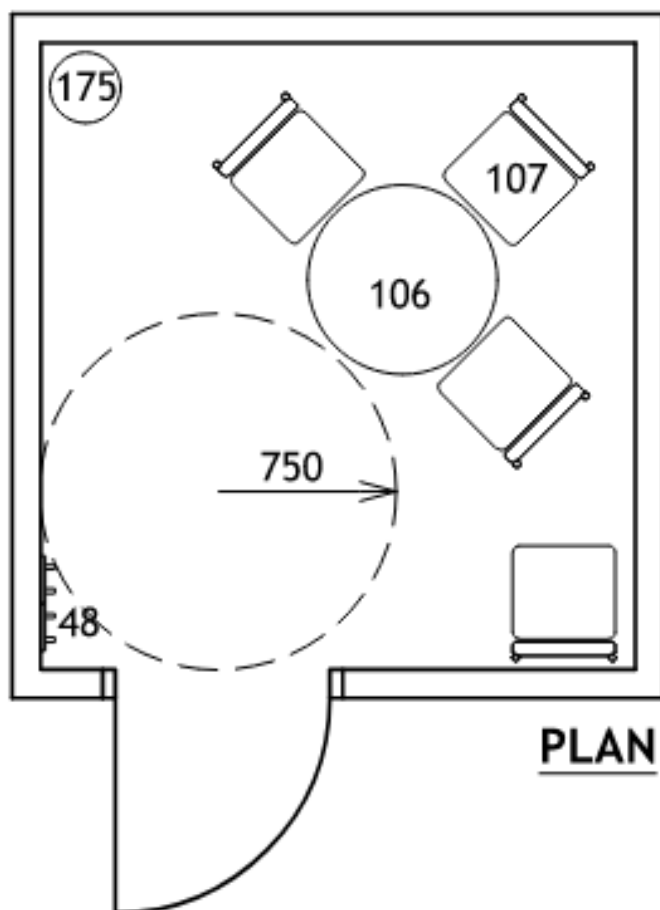

Samtalsrum i 3D

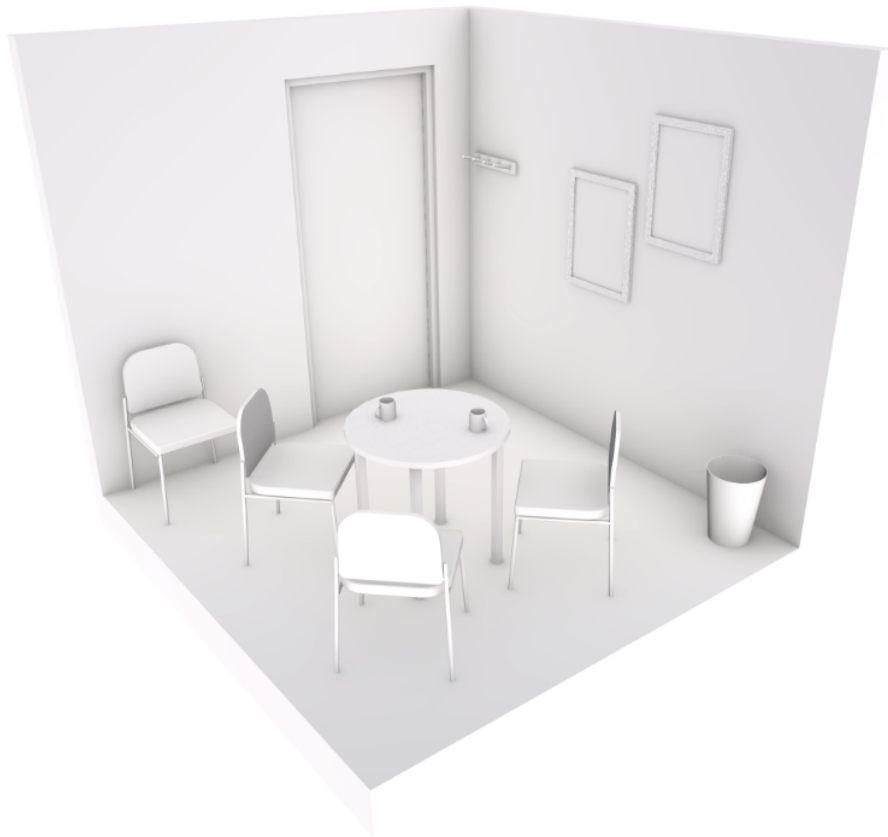

Skrivarrum

Funktionsbeskrivning

Rumsstorlek/antal personer

Rummet ska dimensioneras utifrån verksamhet och dess omfattning

Placering

I närhet till administrerande funktioner

Förvaringsbehov

I skrivarrummet skall finnas plats för:

- Förvaring under bänkskiva
- Hyllplan
- Eventuella postfack
- Skrivare. Golv och/eller bänkstående. Modell utreds

Verksamhet / arbetsgång

Rum för utskrifter, kopiering och posthantering

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Väggar kan utföras delvis glasade.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

Vägg

Målad. Väggar kan utföras delvis glasade.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Belysning i tak.


Fastighet (F)

- Väggfasta, golvstående underskåp med tillhörande bänkskiva
- Hyllor
- Väggfasta postfack


Verksamhetens utrustning/inredning (V)

- Skrivare
- Återvinningskärl för papper

skrivarrum

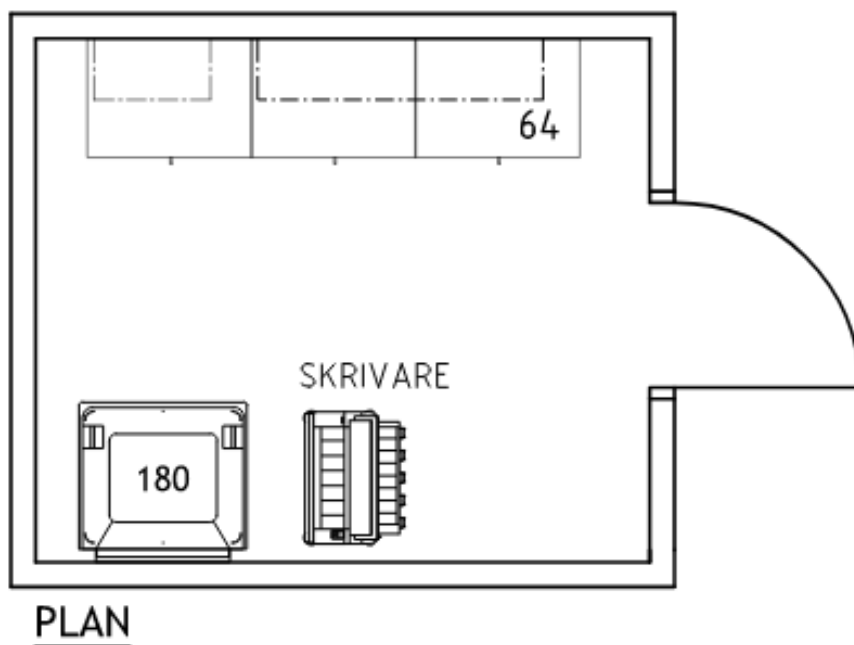

Skrivarrum i 3D

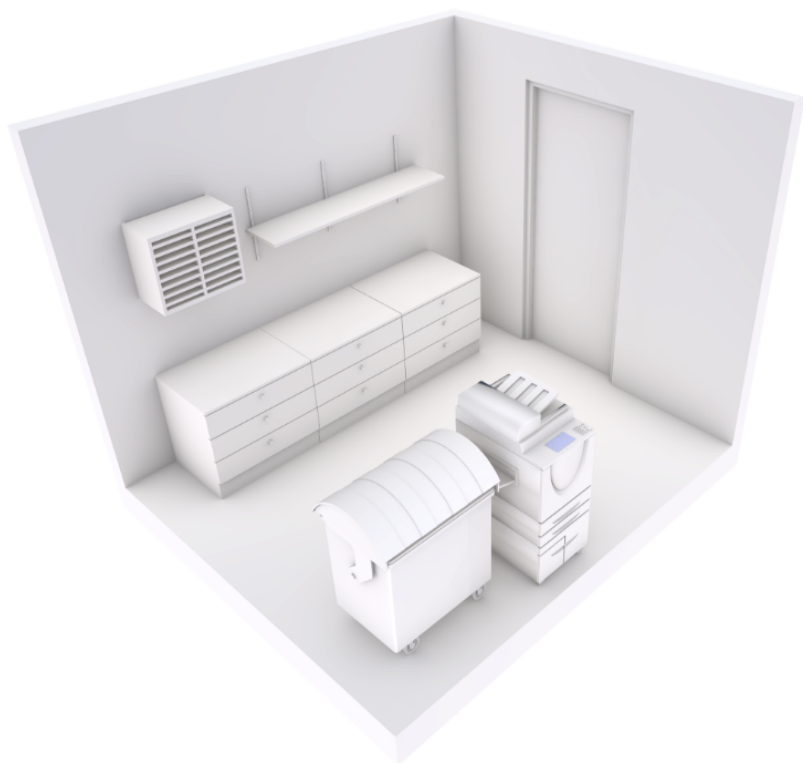

Städrum

Funktionsbeskrivning

I rummet ska finnas plats för

- tvätt plats Typ 1
- Utslagsback
- Städvagn
- Förvaring på hyllplan
- Kroklist, 3 krokar
- Skurmaskin vid tömning. Utredds

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av städrum på t.ex. vårdavdelningar, vårdcentraler och andra typer av mottagningar.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd vid tvättställ. Stänkskydd vid vask.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ enligt typrumsritning för tvätt plats TYP 1. Utslagsback med stänkplåt och spolramp, spolramp ansluts till varmvatten. Spolblandare. Rostfri städrumsbrunn min 300x300 mm med urtagbar sil korg vid behov.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Belysning i tak.

Elkraft

1 st uttag vid dörr.


Fastighet (F)

- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Käpphållarlist
- Vägghyllor på konsol, 250x1000 mm
- tvätt plats Typ 1

Verksamhetens utrustning (V)

- Städvagn

Städ rum

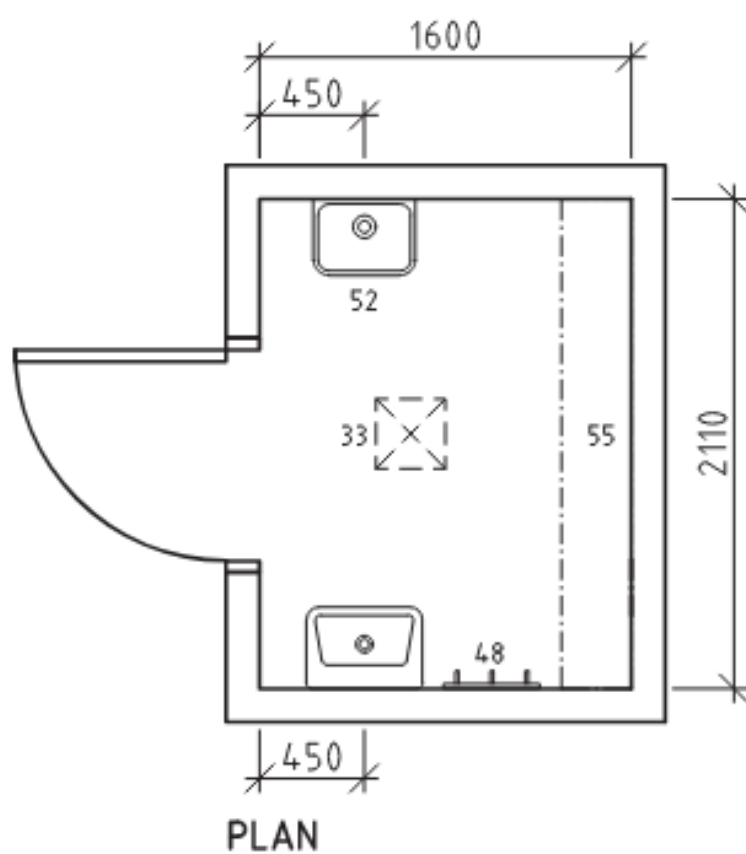

Tvätt plats

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Handtvätt

Rumsstorlek/antal personer

En person.

Placering

Typexempel kan användas i t.ex. vård rum, behandlingsrum, undersökningsrum, läkemedelsrum, desinfektionsrum, kök och diskrum.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd bakom tvättställ.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ utan bottenventil eller bräddavlopp. Tvättställ skall monteras dikt mot vägg och tät fogas med Silicon. Avstängningsventiler installeras för respektive rum alternativt för respektive enhet.

Elinstallationer

Belysning

Belysning ovan tvättställ.



Fastighet (F)

Typ 1

- Tvättställ med tvättställskomplettering; hållare för tvål, handsprit och torkrulle samt papperskorg. Enligt typrumsritning. Typ 2

Typ 1 samt fast hylla, spegel och hållare för engångshandskar, engångsförkläden, muggar och kräkpåsar. Enligt typrumsritning.

Tvätt plats typ 1 & 2

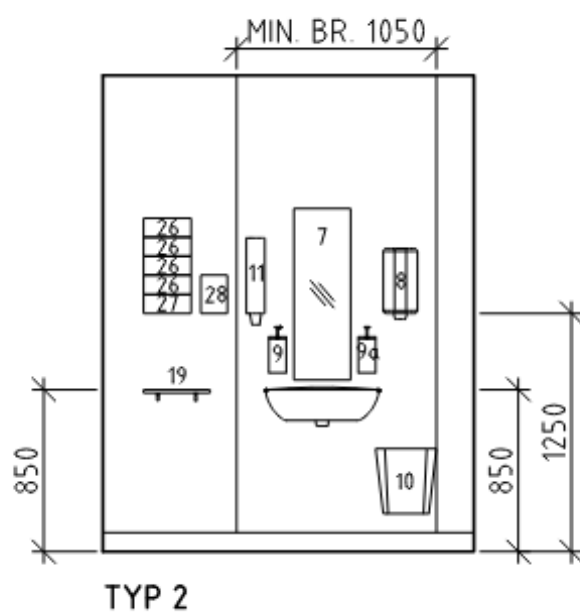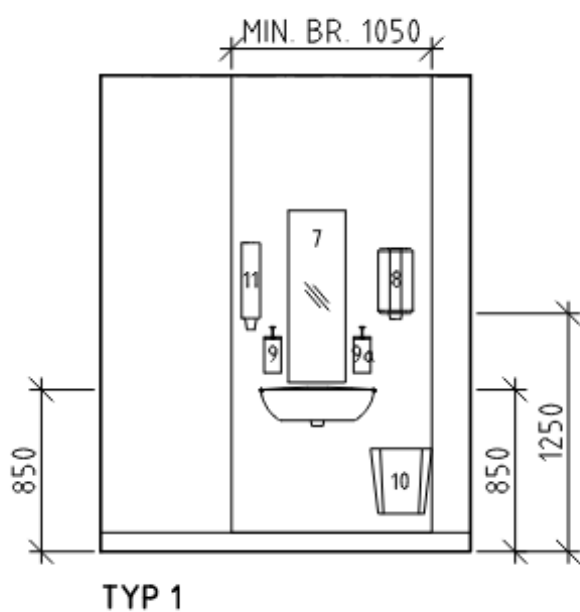

Tvätt plats typ 1 och 2 i 3D



Tyst rum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Tillfällig arbetsplats.

Rumsstorlek/antal personer

Plats för 1 – 2 personer

Speciella krav

Ej dagsljuskrav.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Väggar kan utföras delvis glasade.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Belysning i tak.

Elkraft

2st uttag.


Data

2st datauttag.

Verksamhetens inredning (V)


- Arbetsbord, höj-/sänkbart
- Stol

Tyst rum

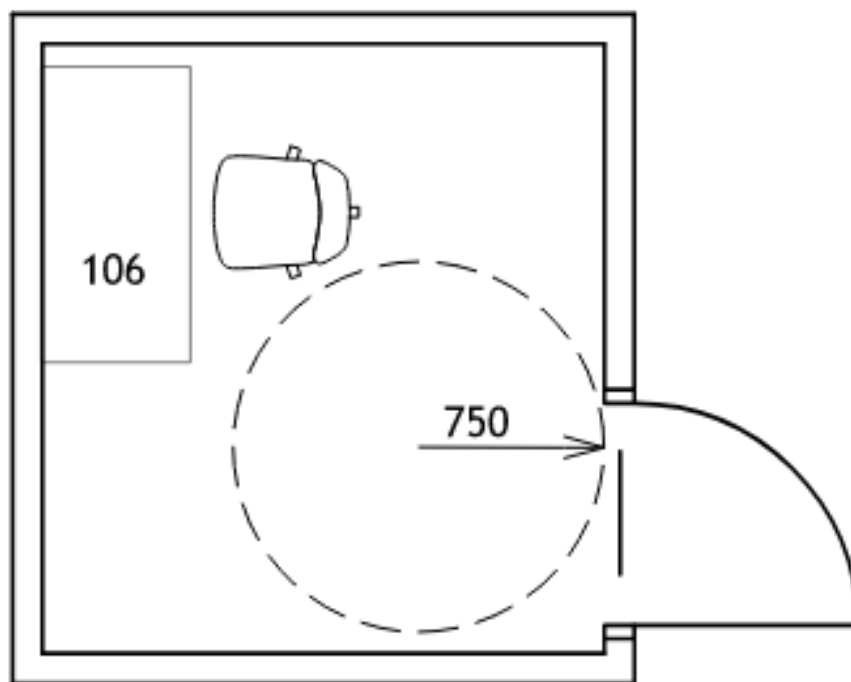

PLAN

Tyst rum i 3D

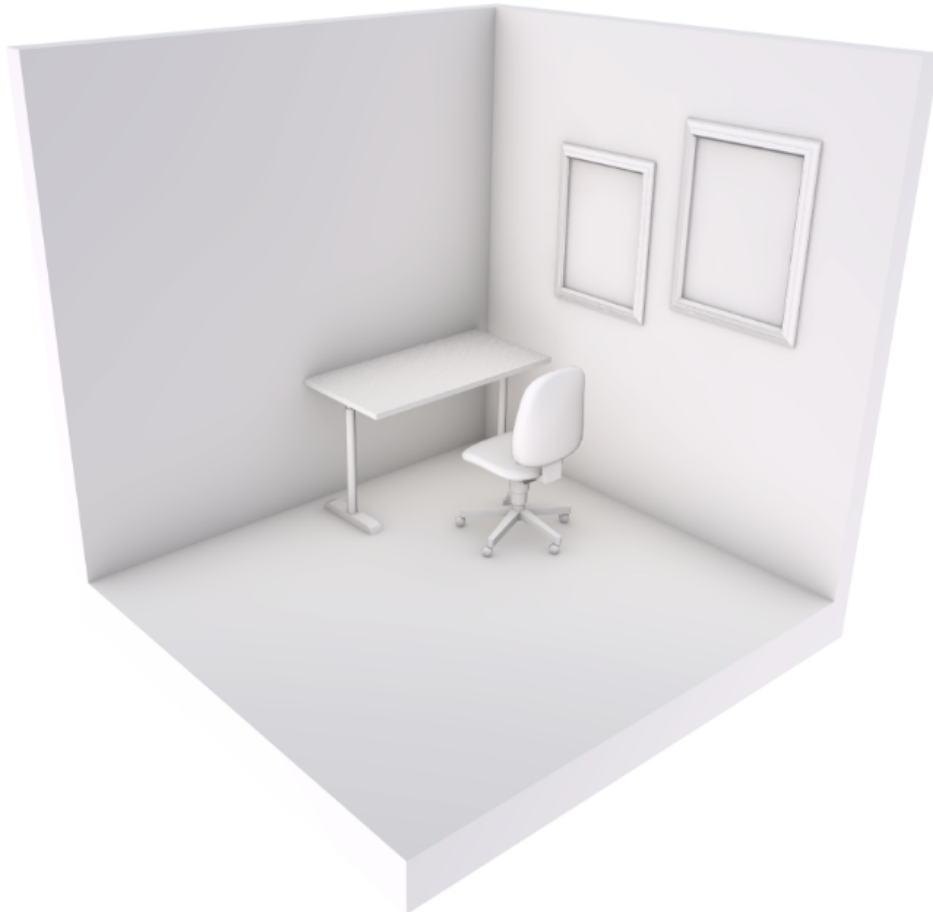

Undersökningsrum / Behandlingsrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Undersökningsrummet/behandlingsrummet skall planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rummet skall vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör arbetsgången.

Rumsstorlek/antal personer

En till två personer, max 5 personer.

I rummet ska finnas plats för

- tvätt plats, typ 2
- Arbetsbänk med bänkskåp/lådhurts. Längd/antal anpassas efter aktuellt behov
- Väggskåp med sluttande tak, 15°, över arbetsbänk, alternativt täckskiva mot undertak
- Dataarbetsplats
- Vägghylla över arbetsplats
- Arbetsstol
- Pall, undersökning, på hjul
- Undersökningsbrits
- 2 st besöksstolar varav en med karm
- Undersökningslampa, behov utreds
- Kroklist på vägg, 3 krokar, för besökande
- Kroklist på vägg, 3 krokar, för personal
- Utrymme för sopsäck
- Kylskåp, behov utreds
- Vikskärm, vid behov

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av undersökningsrum och behandlingsrum på t.ex. vård-avdelningar, hälsocentraler och andra typer av mottagningar.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd bakom tvättställ.

Dörr

13M.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ enligt typrumsritning för tvätt plats Typ 2.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Manuell forcering för utvädring av lukter.

Gaser

Uttag för andningsluft i vårdrumspanel. Uttag för andningsoxygen i vårdrumspanel. Antal uttag och eventuella behov av andra gaser utreds.

Elinstallationer

Belysning

Armatyr monteras infälld i tak. Belysning under överskåp. Förbereda för undersökningslampa i tak. Manöver till/från vid dörr.

Elkraft

Uttag installeras vid datorplats, brits samt allmänna uttag på respektive vägg. Behov av uttag via UPS eller för särskild utrustning utreds.

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro/kallelse och display installeras vid dörr. Kallelsesignal, via sladdkontakt, installeras vid brits.

Speciella krav

Apparater vid dörr och datorplats installeras i vertikal kanal. Vid brits installeras eluttag, datauttag och kallelsesignal i vårdrumspanel. Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg. Signallampa i korridor +2000 öfg.

Fastighet (F)

- Tvättställ enligt tvätt plats typ 2
- Kroklistor på vägg för patient, 3 krokar
- Kroklist på vägg för personal, 3 krokar
- Ett hyllplan ovan arbetsplats
- Arbetsbänk med bänkskåp/lådhurts i ljus kulör, längd anpassas efter behov. Bänkskiva i högtryckslaminat i ljus kulör, ej mönstrad och ej reflekterande yta (rostfri). Behov av Bamse-inredd förvaring utreds
- Väggskåp i ljus kulör, över arbetsbänk sluttande tak, 15°, alternativt täckskiva mot undertak

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Undersökningslampa, behov utreds
- Kylskåp, utreds
- Takmonterad patientlyft, behov utreds


Verksamhetens inredning (V)

- Besöksstolar, varav en med karm
- Arbetsstol
- Arbetsbord


Verksamhetens utrustning (V)

- Undersökningsbrits
- Undersökningspall, på hjul
- Sopsäckställ


Undersökningsrum/ behandlingsrum

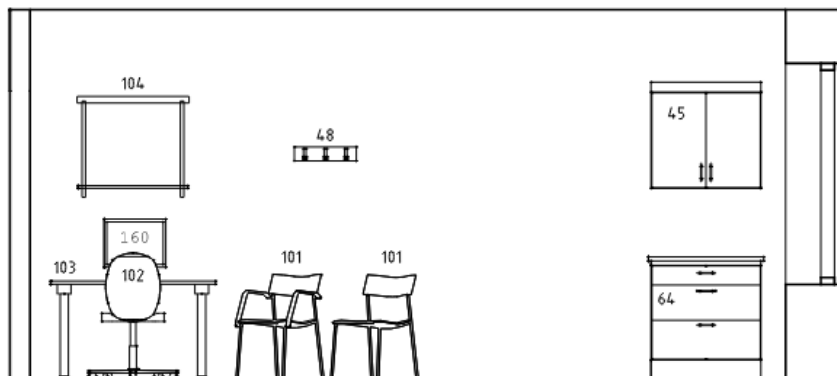

VY A

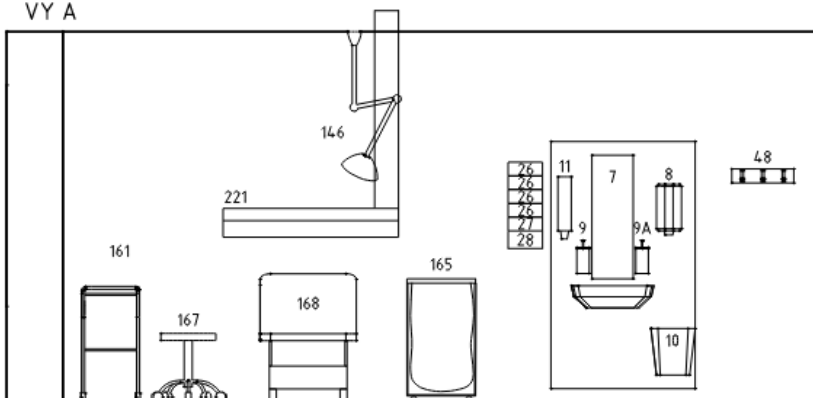


VY C

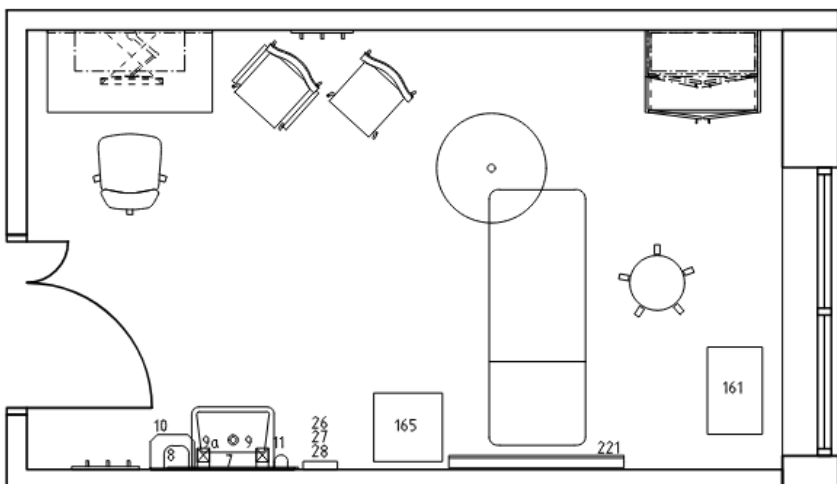

PLAN

Undersökningsrum / behandlingsrum i 3D

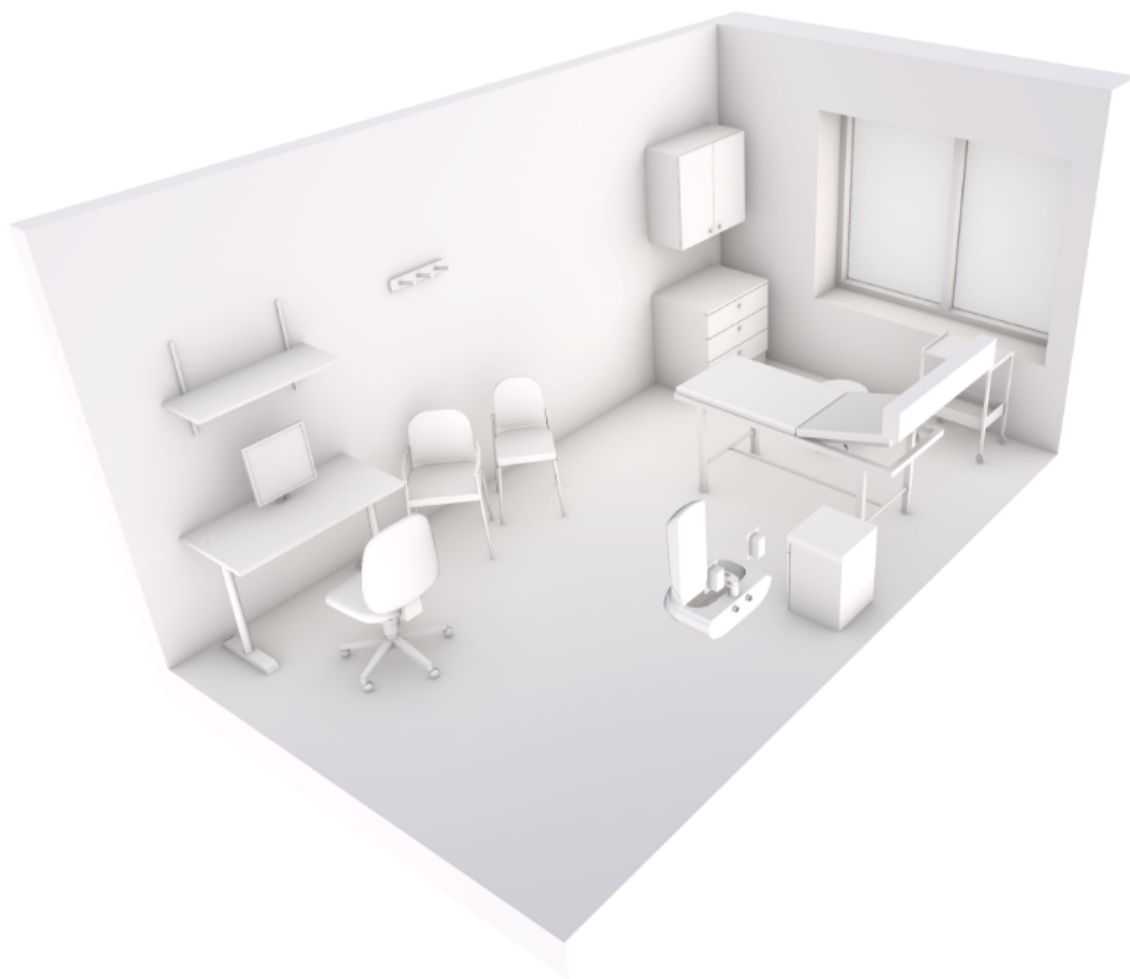

WC

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Toalettbesök.

Miljö- och byggnadstekniska krav**Golv**

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad

Vägg bakom WC-stol och tvättställ skall vara i avvikande kulör, kontrast 40%. Stänkskydd bakom tvättställ.

Dörr

Karm ska ha avvikande kulör, kontrast 40%.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk. Offentlig WC clips eller fast undertak, utreds.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ, utan bottenventil eller bräddavlopp. Avlopp i vägg vid nybyggnad. Tvättställ skall monteras dikt mot vägg med silikon fog. WC-stol. Avstängningsventiler installeras för respektive rum alternativt för respektive enhet.

Ventilation






Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Belysning ovan tvättställ.

WC

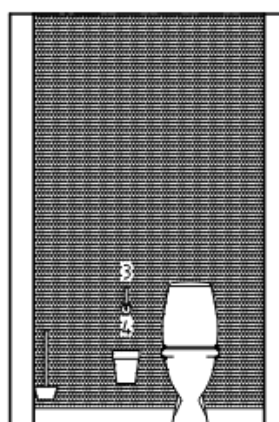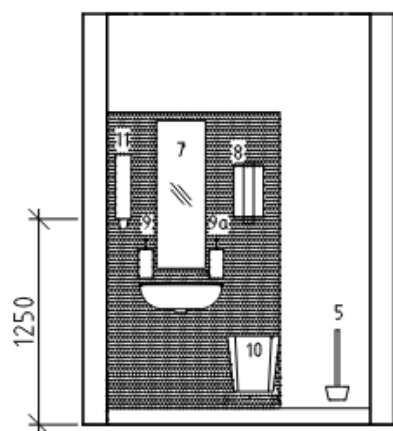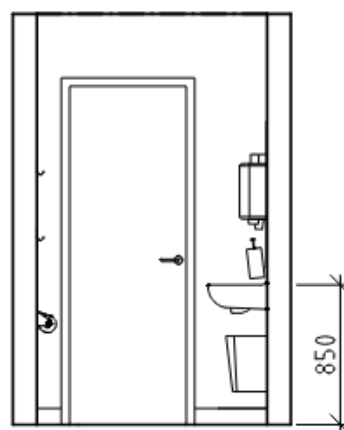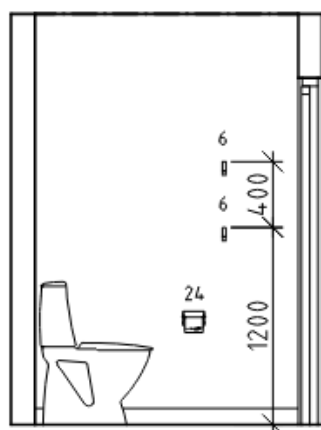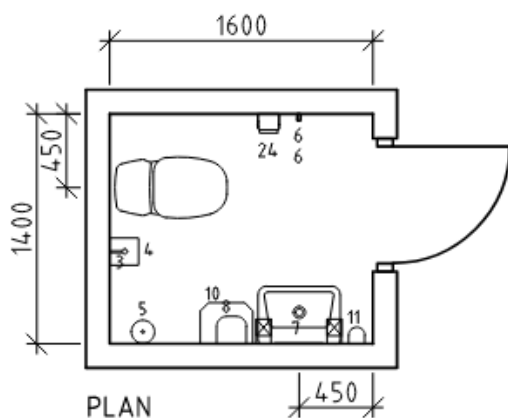

Vårdrum, enpatientrum med förrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Vård rum med förrum och RWC/Dusch TYP 3, för 1 patient.

Rumsstorlek/antal personer

Riktmärke; yta ca 3000 mm x 3000 mm/vårdplats. 1-2 personer, max 5 personer.

I rummet ska finnas plats för

I förrum

- Utrustning för handdesinfektion
- Plats för visir, andningsskydd, ytdesinfektionsmedel
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Skrivtavla, vid behov
- Avställningsyta, vid behov
- Förvaring för när förråd av textilier och förbrukningsmaterial

I vård rum

- Tvättställ enligt typrumsritning för tvätt plats typ 2 (Behov av spegel utreds) Placeras nära dörr
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Patientgarderob, med sluttande tak, 15, alternativt mot undertak. 1st per vårdplats
- TV
- Bord
- 2st stolar med karm, 1st extra bred vid behov
- Fåtölj, justerbar
- Fotpall
- Brickbord till fåtölj, vid behov
- Gardiner, kappa, inklusive skena
- 1st patientsäng
- Sängbord, patient
- Patientlyft, vid behov
- Vaggur med svepande sekundvisare

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering på vårdavdelningar.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd bakom tvättställ.

Dörr

13M.

Speciella krav

Dörrtillslutare gångdörr.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ enligt typrumsritning för tvätt plats Typ 2 (behov av spegel utreds)

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling. Om rum ska förses med visuell avläsning av över- eller undertryck i korridor utanför rum utreds. Slussfunktion utreds.

Gaser

Uttag för andningsluft i vådrumspanel. Uttag för andningsoxygen i vådrumspanel. Antal uttag och eventuella behov av andra gaser utreds.

Elinstallationer

Belysning

Allmänbelysning bestående av armaturer med upp ljus monteras på vägg ovan vådrumspanel. Manövreras med dimmer i vertikal kanal vid dörröppning, en gemensam manöver för hela rummet. Belysning för vårdplats monteras infällt i tak ovan vårdplats. Manövreras till/från via strömställare i vådrumspanel. Läslampa monteras på utrustningsskena i vådrumspanel, alternativt i vådrumspanel, 1st/sängplats. Nattljus bestående av väggarmatur monteras lågt i vertikal kanal vid dörröppning. Om ingång till WC sker via sluss installeras nattljus även i sluss på vägg mot WC. Belysning i sluss manövreras till/från via strömställare vid respektive dörr.

Elkraft

Uttag installeras i vådrumspanel. Behov av UPS-uttag för särskild utrustning utreds.

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro och display installeras vid dörr. Kallelsesignal, via sladdkontakt, installeras vid vårdplats.

Speciella krav

I rum med patientlyft anpassas uttag till ladd plats.

Fastighet (F)

- Vägghäste för handdesinfektion
- Tvättställ med tvättställskomplettering
- Kroklist på vägg i sluss, 3 krokar
- Kroklist på vägg i vårdrum, 3 krokar
- Avställningsyta i sluss, vid behov
- Patientgarderob, ska vara låsbar. Se separat beskrivning
- Förvaringsskåp

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Tv
- Takmonterad patientlyft, behov utreds
- Gardinskena
- Skrivtavla i sluss, behov utreds

Verksamhetens inredning (V)

- Bord
- Stol med armstöd
- Fåtölj med armstöd
- Fotpall
- Brickbord, behov utreds
- Gardiner

Verksamhetens utrustning (V)

- Patientsäng
- Sängbord, patient

vård rum en patient med förrum i 3 D



Vård rum, en patientrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

vård rum med RWC/Dusch, för 1 patient.

Rumsstorlek/antal personer

Riktmärke: 3000 mm x 3000 mm/vårdplats. 1 - 2 personer, max 5 personer.

I rummet ska finnas plats för

- Tvättställ enligt typrumsritning för tvättplats Typ 2 (behov av spegel utreds) Placeras nära dörr
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Förvaring för förbrukningsartiklar
- Patientgarderob, med sluttande tak, 15°, alternativt täcksiva mot undertak. 1 st per vårdplats
- Tv
- Bord
- 2st stolar med karm, 1st extra vid behov
- Fåtölj, justerbar
- Fotpall
- Brickbord till fåtölj vid behov
- Gardiner, kappa, inklusive skena
- 1st patientsäng
- Sängbord, patient
- Vikskärm, vid behov
- Takmonterad patientlyft, vid behov
- Väggur med svepande sekundvisare

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. Typexempel kan användas för dimensionering av vådrum på t.ex. vårdavdelningar.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Vid tvätt plats i passage: väggplastmatta ljus, enfärgad.

Dörr

13M.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ enligt typrumsritning för tvätt plats Typ 2 (behov av spegel utreds)

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Gaser

Uttag för andningsluft i vådrumspanel. Uttag för andningsoxygen i vådrumspanel. Antal uttag och eventuella behov av andra gaser utreds.

Elinstallationer

Belysning

Allmänbelysning bestående av armaturer med upp ljus monteras på vägg ovan vådrumspanel. Manövreras med dimmer i vertikal kanal vid dörröppning, en gemensam manöver för hela rummet.

Vid stora rum typ 4-patientsal monteras även infällda armaturer i rummets mitt och manöver via separat dimmer i vertikal kanal vid dörröppning. Belysning för vårdplats monteras infällt i tak ovan respektive vårdplats. Manövreras till/från separat för respektive plats via strömställare i vådrumspanel. Läslampa monteras på utrustningsskena i vådrumspanel, alternativt i vådrumspanel, 1st/vårdplats. Nattljus bestående av väggarmatur monteras lågt i vertikal kanal vid dörröppning samt i passage på vägg mot WC. Belysning i passage manövreras till/från via strömställare vid korridordörr.

Elkraft

Uttag installeras i vådrumspanel. Behov av UPS-uttag för särskild utrustning utreds.

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro och display installeras vid ingång. Kallelsesignal, via sladdkontakt, installeras vid respektive vårdplats.

Speciella krav

I rum med patientlyft anpassas uttag till ladd plats.

Fastighet (F)

- Tvättställ med tvättställskomplettering
- Kroklist på vägg, 3 krokar
- Förvaring förbrukningsartiklar
- Patientgarderob, ska vara låsbar. Se separat beskrivning

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- TV, vägghängd
- Väggfäste till vikskärm
- Takmonterad patientlyft, behov utreds
- Gardinskena Verksamhetens inredning (V)


Se Möbeldokument, RV

- Bord
- Stol med karm
- Fåtölj med karm
- Fotpall, vid behov
- Brickbord, vid behov
- Gardiner
- Vikskärm, behov utreds

Verksamhetens utrustning (V)

- Patientsäng
- Sängbord, patient

Vård rum

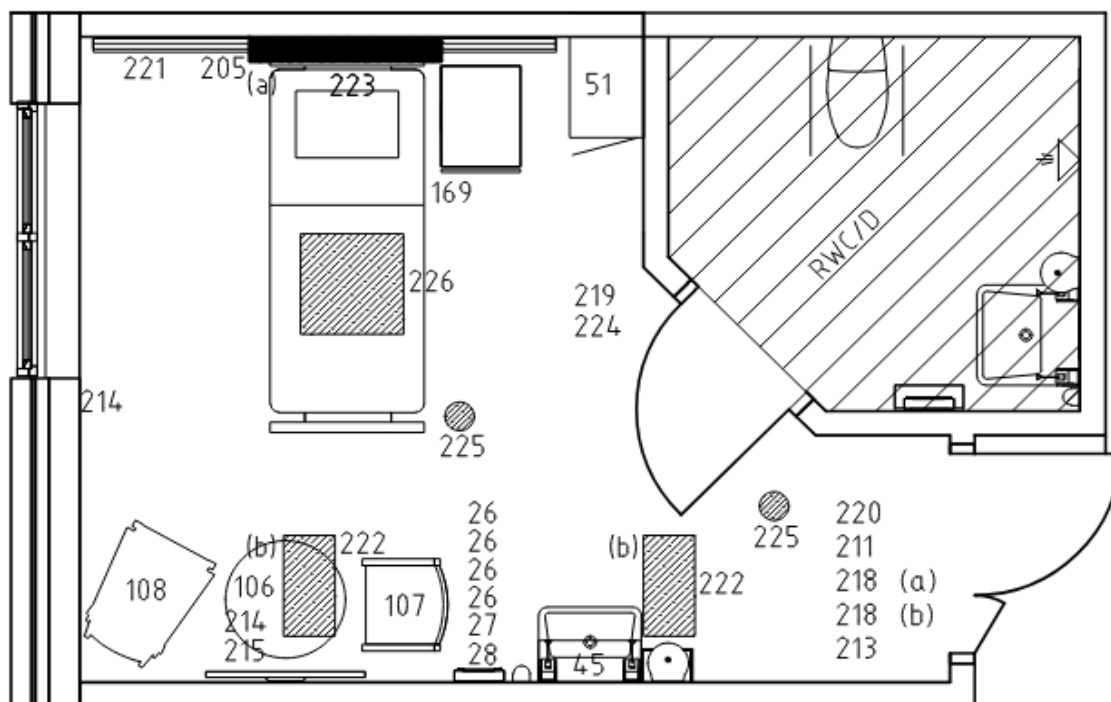


Vård rum en patient i 3D




Vårdrumspaneler


Vårdrumspaneler en patient standard

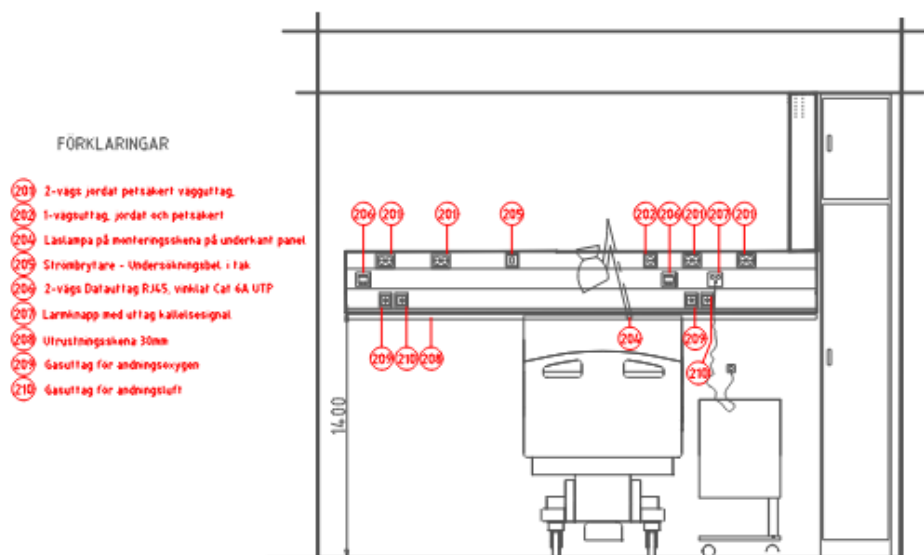


Vårdrumspaneler två patienter standard

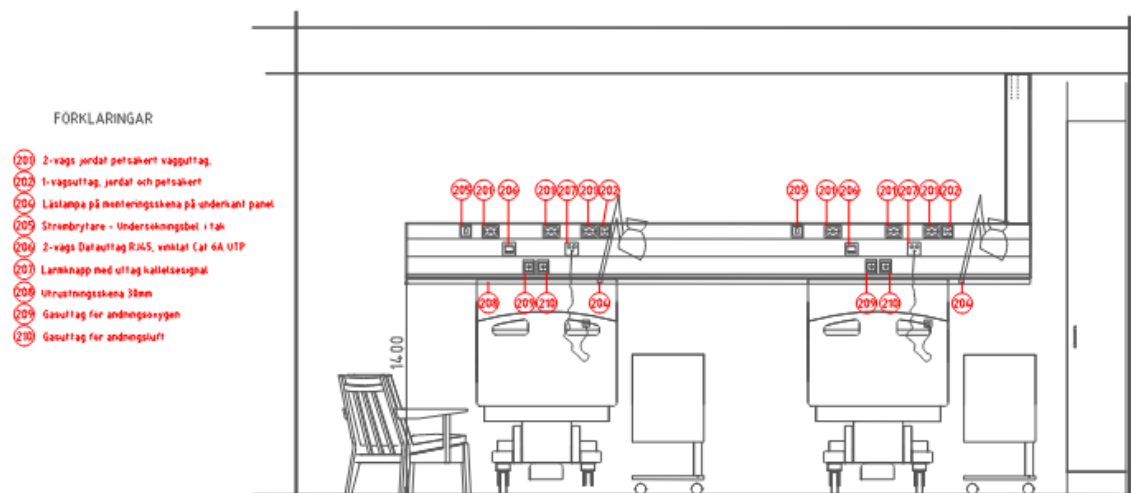

Vårdrumspaneler en patient hög nivå

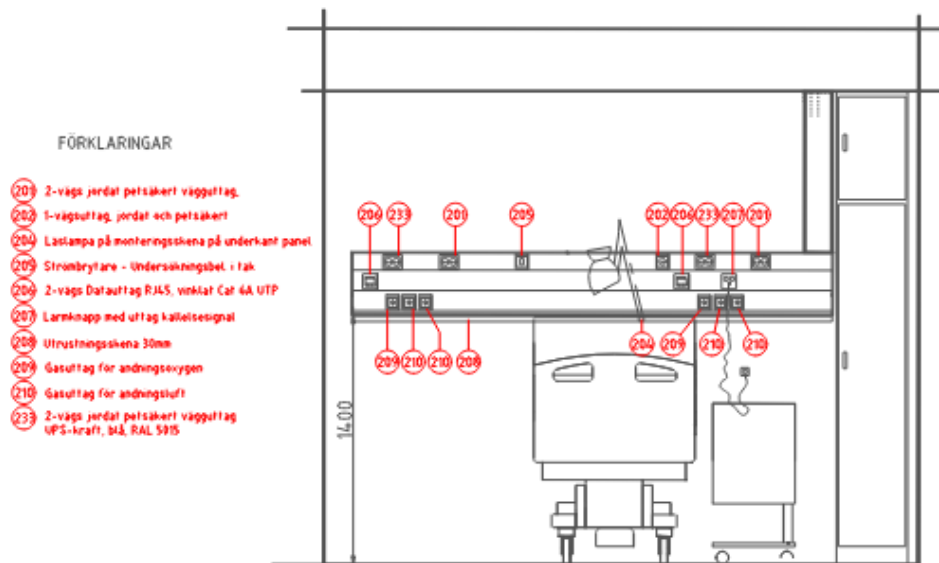

Vårdrumspaneler två patienter hög nivå

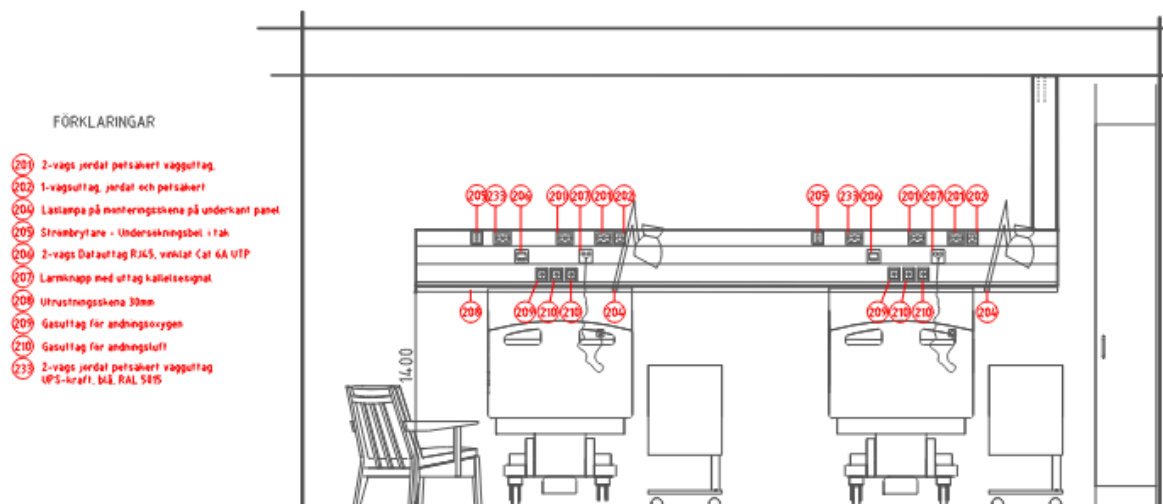

Väntrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Väntrum.

Rumsstorlek/antal personer

Dimensioneras enligt verksamhetens behov.

Placering

I direkt anslutning till entré, nära reception. RWC, WC placeras nära väntrum.

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Behov av vattenansluten kaffe- och/eller vattenautomat utreds.

Ventilation

Se anvisning Exempeldriftkort variabelflödesstyrd luftbehandling.

Elinstallationer

Belysning

Armatyr monteras infälld i tak.

Elkraft

Uttag för kö automat / självcheckning, kölappsdisplay och eventuell dryckesautomat. Uttag ovan undertak för informationsskärm.

Kallelsesignal

Rumsenhet med närvaro och display installeras vid ingång. Patientkallelse placerad i enlighet med väntrumets dimension.

Data

Nätverksuttag för eventuell kö automat samt eventuell informationsskärm.


Verksamhetens byggnadsberoende utrustning (Vb)

- Kölappsautomat, vid behov
- Informationsskärm/Tv
- Kaffe- och/eller vattenautomat, utreds
- Gardinskena


Verksamhetens inredning (V)

- Stolar
- Avlastningsbord
- Eventuell förvaring för t.ex. leksaker
- Eventuella barnmöbler
- Gardiner

Väntrum

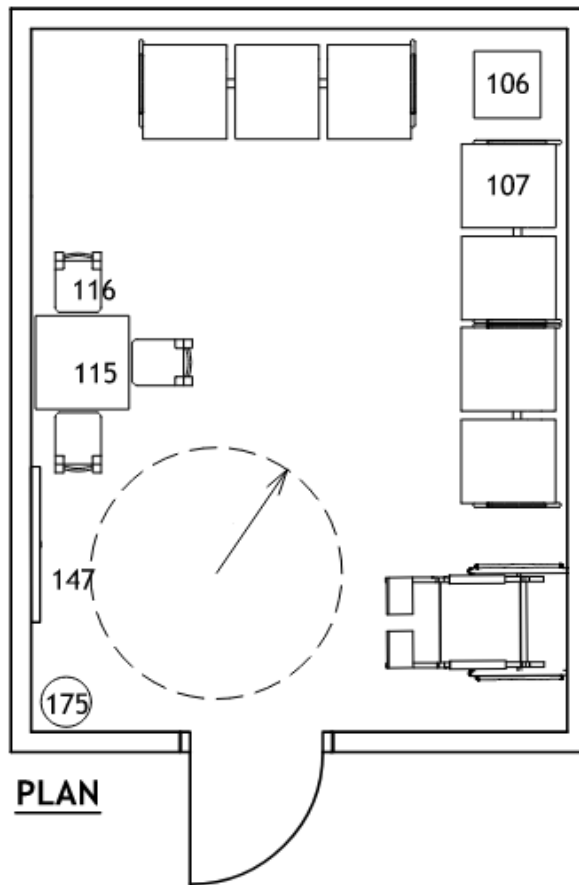

Väntrum i 3D

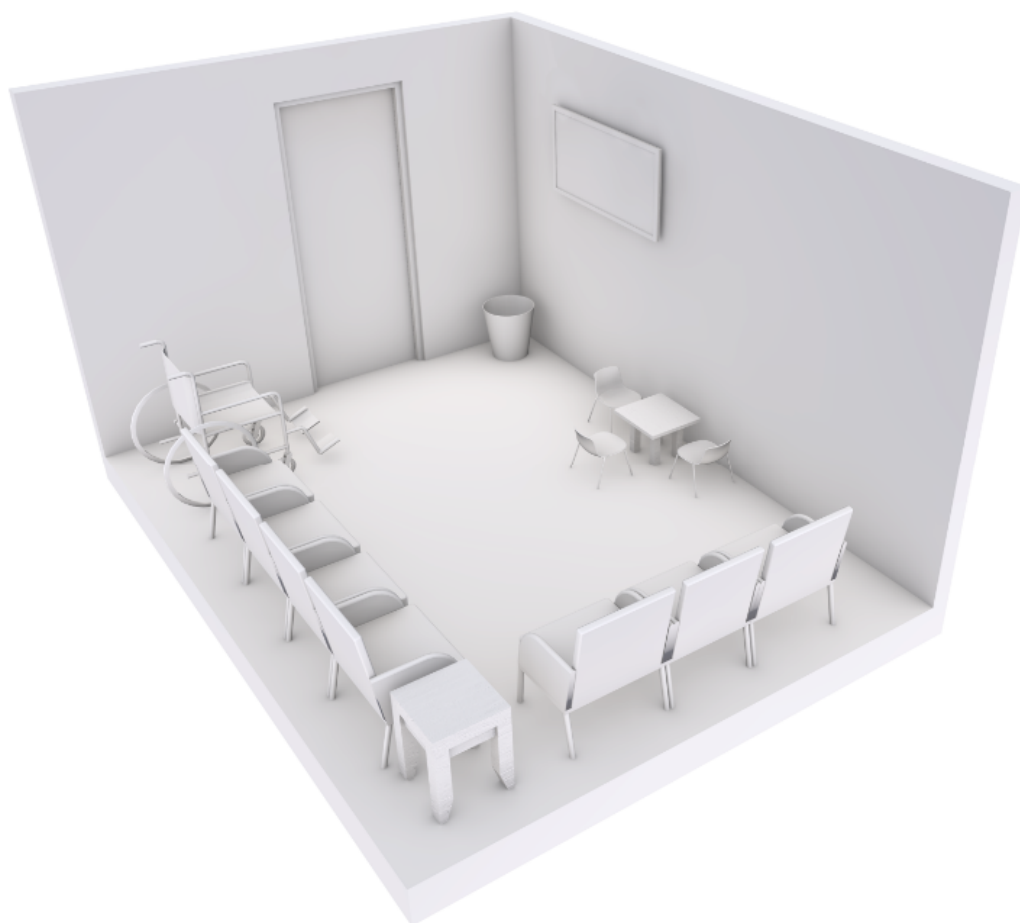

Återvinningsrum – Centralt uppsamlingsrum

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Ett eller flera återvinningsrum i anslutning vilka betjänar verksamheter.

Rumsstorlek/antal personer

Ca 18 m². Fri golvyta som fast eller lös utrustning inte upptar bör vara min 1500x1500.

Placering

Central placering i förhållande till trapphus.

Förvaringsbehov

I återvinningsrummet skall finnas plats för:

- tvätt plats Typ 1
- 1st kärl (sopvagn) för kartong/wellpapp (BxDxH ca 1000x2000x2000 mm)
- 5st kärl (400 liter) för plast, glas och papper BxDxH 820x780x1130 mm
- Förvaring av lådor med sjukvårdsavfall
- Vägghängd förvaring av 12 mindre sorteringskärl (25 liter)

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning.

Speciella krav

Återvinning ska ej ske i samma rum som soprum. Återvinning får ej heller ske i samma rum som en diskdesinfektor.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Avbärrarlist 0,95 m - 1,25 m från färdigt golv anpassad för att minska skador vid rangering av kärl.

Speciella krav

Rummen ska skyltas med internationell symbol för biologisk fara.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvätt plats Typ 1. Utslagsback med stänkplåt. Spolblandare, slang med spolmunstycke.

Rostfri brunn min 300x300 mm med urtagbar sil korg och sand fång.

Elinstallationer

Belysning


Robust strömbrytare.

Elkraft


Kapslade robusta uttag.

Fastighet (F)


- Vägghållare för mindre sorteringskärl (25 liter). Placering av vägghållare ska ske efter arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetshöjd.
- 400 liters kärl
- 25 liters kärl
- Sorteringsskyltar placerade på vägg
- Tvätt plats Typ 1

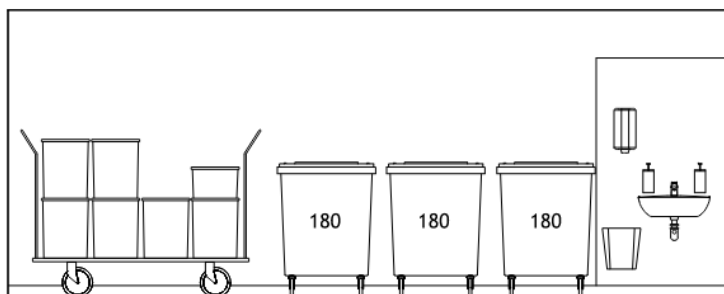

VY A

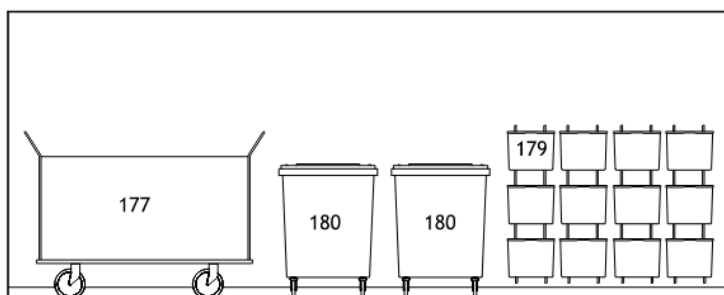

VY C

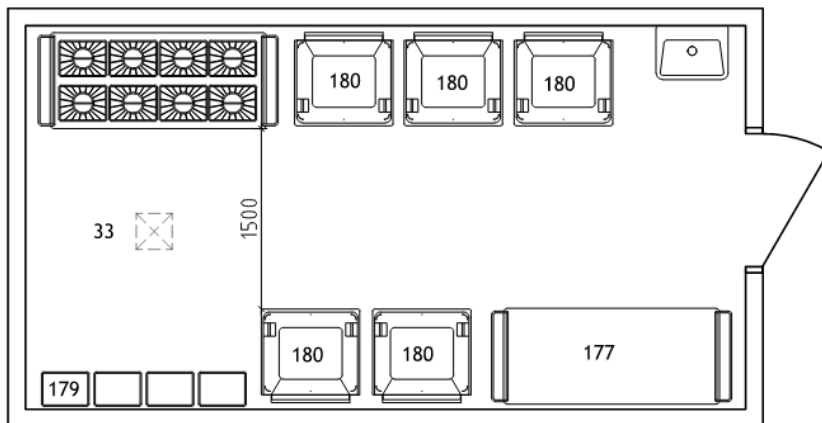

PLAN

Återvinningsrum – Avdelning för vårdverksamhet

Funktionsbeskrivning

Verksamhet / arbetsgång

Rummet ska placeras för ändamålsenlig arbetsgång

Rumsstorlek/antal personer

Ca 5 m². Fri golvyta som fast eller lös utrustning inte upptar bör vara 1100x1100.

Placering

Central placering i förhållande till desinfektionsrum. Enskild placering i förhållande till desinfektionsrum ska eftersträvas. Rummet kan kombineras med städrum om yta medges.

Förvaringsbehov

I återvinningsrummet skall finnas plats för:

- Tvätt plats, Typ 1
- 1st sorteringsvagn (BxDxH 1470x570x1180 mm)
- Utrymme för kärl med sjukvårdsavfall
- Utrymme för avställningsyta för sortering
- Vägghängd förvaring av minst 3 mindre sorteringskärl (25 liter)

Rumsdimensionering

Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning.

Speciella krav

Återvinning ska ej ske i samma rum som soprum. Återvinning får ej heller ske i samma rum som en diskdesinfektor.

Miljö- och byggnadstekniska krav

Golv

Homogen golvmatta med uppvikt sockel.

Vägg

Målad. Stänkskydd vid arbetsbänk.

Tak

Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

VVS-installationer

Vatten och avlopp

Tvättställ enligt typrumsritning för Tvätt plats Typ 1.

Elinstallationer

Belysning

Elkraft

Kapslade robusta uttag anpassade till utrustning.

Fastighet (F)

- Vägghållare för 25 liters kärl. Placering av väggållare ska ske efter arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetshöjd
- 25 liters kärl
- Sorteringsskyltar placerade på vägg eller kärlhållare.
- Vägghyllor med flyttbara hyllplan
- tvätt plats Typ 1

Verksamhetens utrustning (V)

- Sorteringsvagn

